

測定場所：流通団地公園

住所：流通団地3-4


測定日時：平成24年6月23日（土曜）

16時00分 ~ 16時36分

天気：晴れ

越谷流通公園 施設平面図

都市公園台帳 18

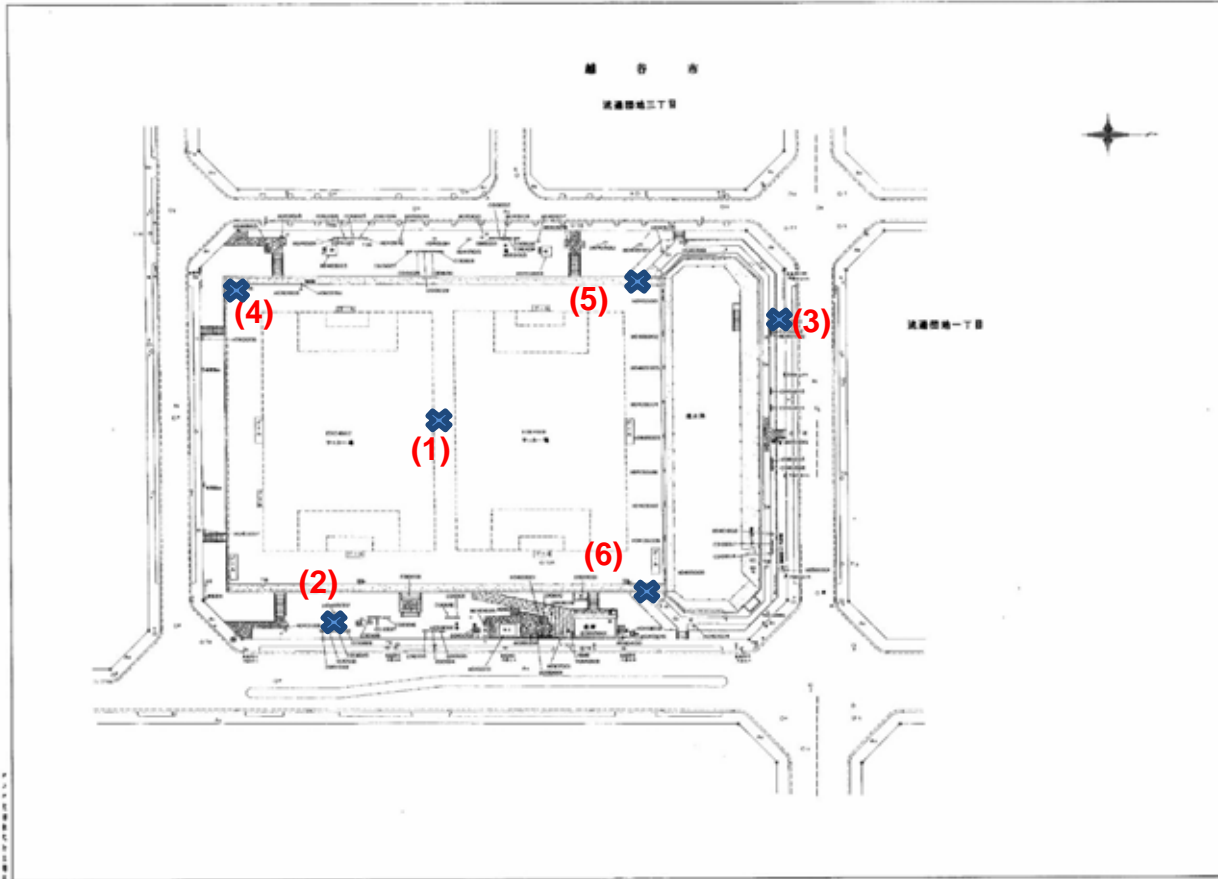

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.07	0.07
(2) 植物 A	0.08	0.09	0.09
(3) 植物 B	0.12	0.10	0.09
(4) 排水溝 A	0.35	0.22	0.16
(5) 排水溝 B	0.19	0.17	0.13
(6) 排水溝 C	0.18	0.13	0.13