


測定場所：児童館コスモス

住 所：千間台東2-9

測定日時：平成24年6月5日（火曜）

13時07分～14時22分

天 気：晴れ

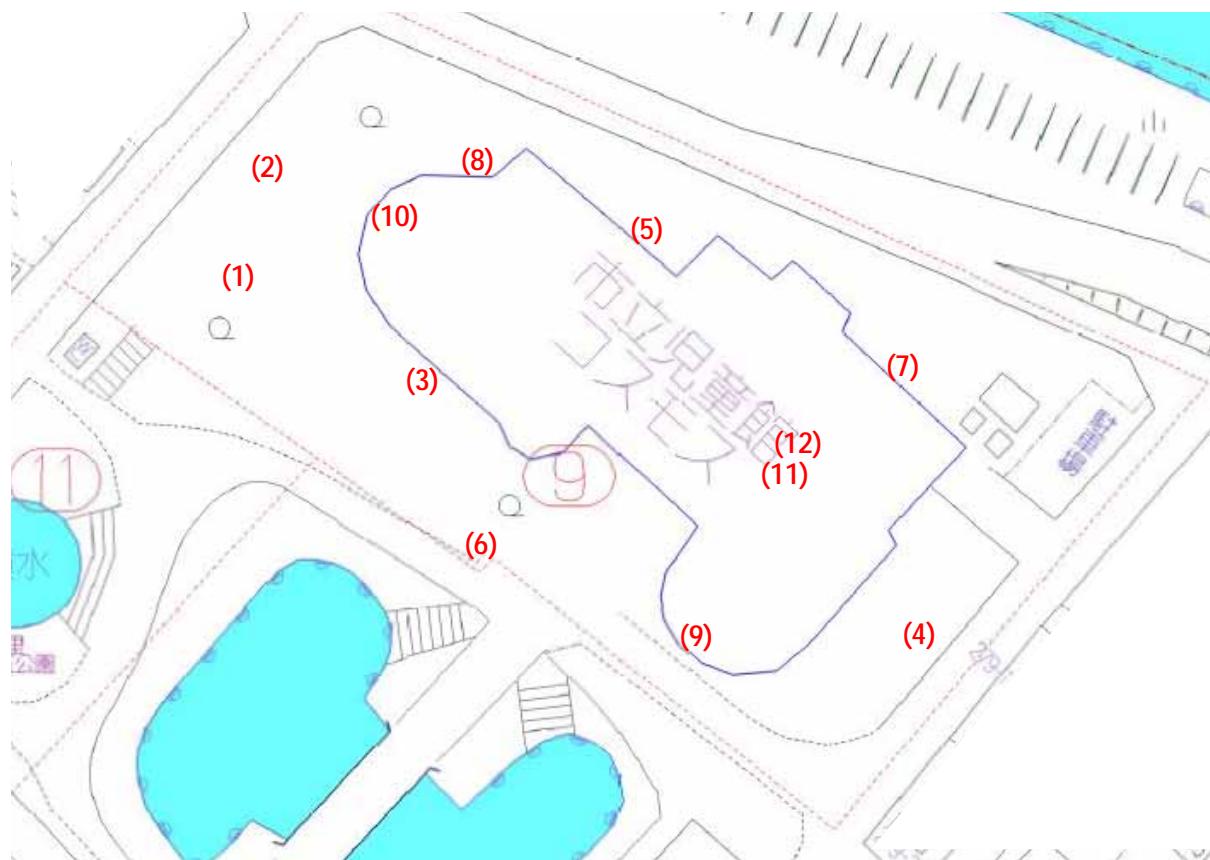

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 砂場	0.07	0.07	0.07
(2) 遊具	0.11	0.11	0.09
(3) 植物 A	0.09	0.08	0.08
(4) 植物 B	0.11	0.09	0.09
(5) 植物 C	0.12	0.10	0.10
(6) 排水溝 A	0.08	0.10	0.09
(7) 排水溝 B	0.10	0.09	0.09
(8) 排水溝 C	0.12	0.09	0.09
(9) 幼児室（1階）	0.09	0.08	0.08
(10) 遊戯室（1階）	0.07	0.07	0.08
(11) 展示室（2階）	0.08	0.08	0.08
(12) 展示室（3階）	0.08	0.08	0.08