


測定場所：リサイクルプラザ  
 住所：砂原355  
 測定日時：平成24年7月12日(木) 9:49~10:42  
 測定者：環境政策課  
 天気：雨

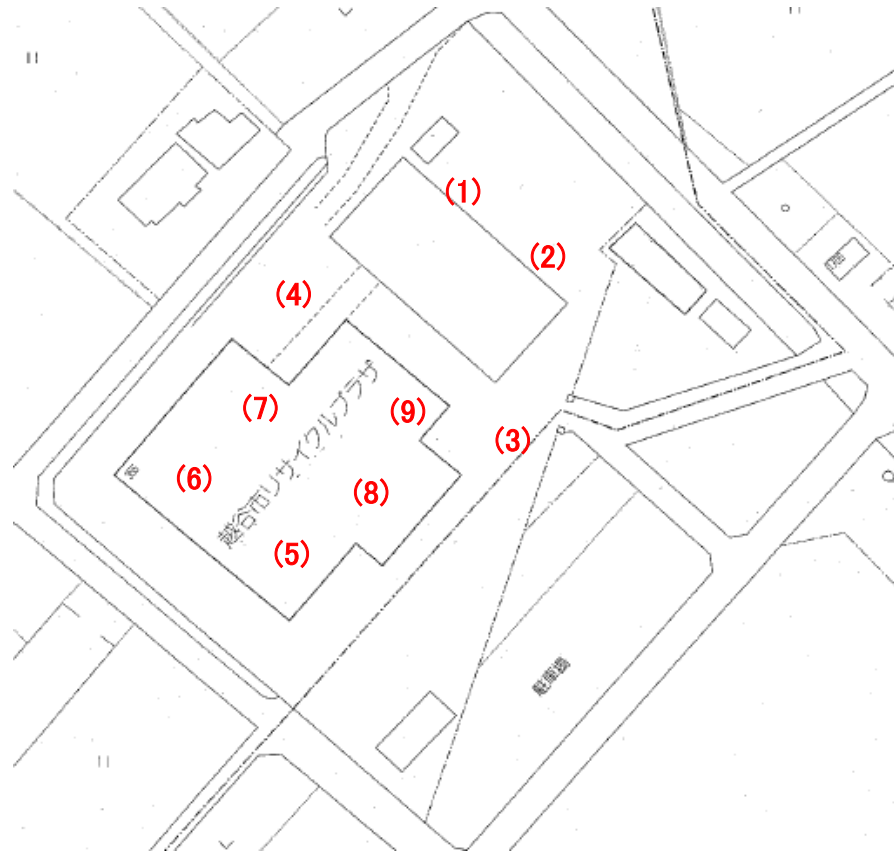

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.08	0.08
(2) 植物	0.11	0.10	0.09
(3) 排水溝A	0.14	0.10	0.08
(4) 排水溝B	0.09	0.09	0.08
(5) 資源化施設A	0.04	0.04	0.05
(6) 資源化施設B	0.04	0.04	0.04
(7) 資源化施設C	0.04	0.05	0.04
(8) 資源化施設D	0.04	0.03	0.03
(9) 資源化施設E	0.05	0.05	0.04