

七左保育所


測定場所：七左保育所

住所：七左町1-184

測定日時：平成25年2月12日（火曜）

9時52分 ~ 11時30分

天気：曇り

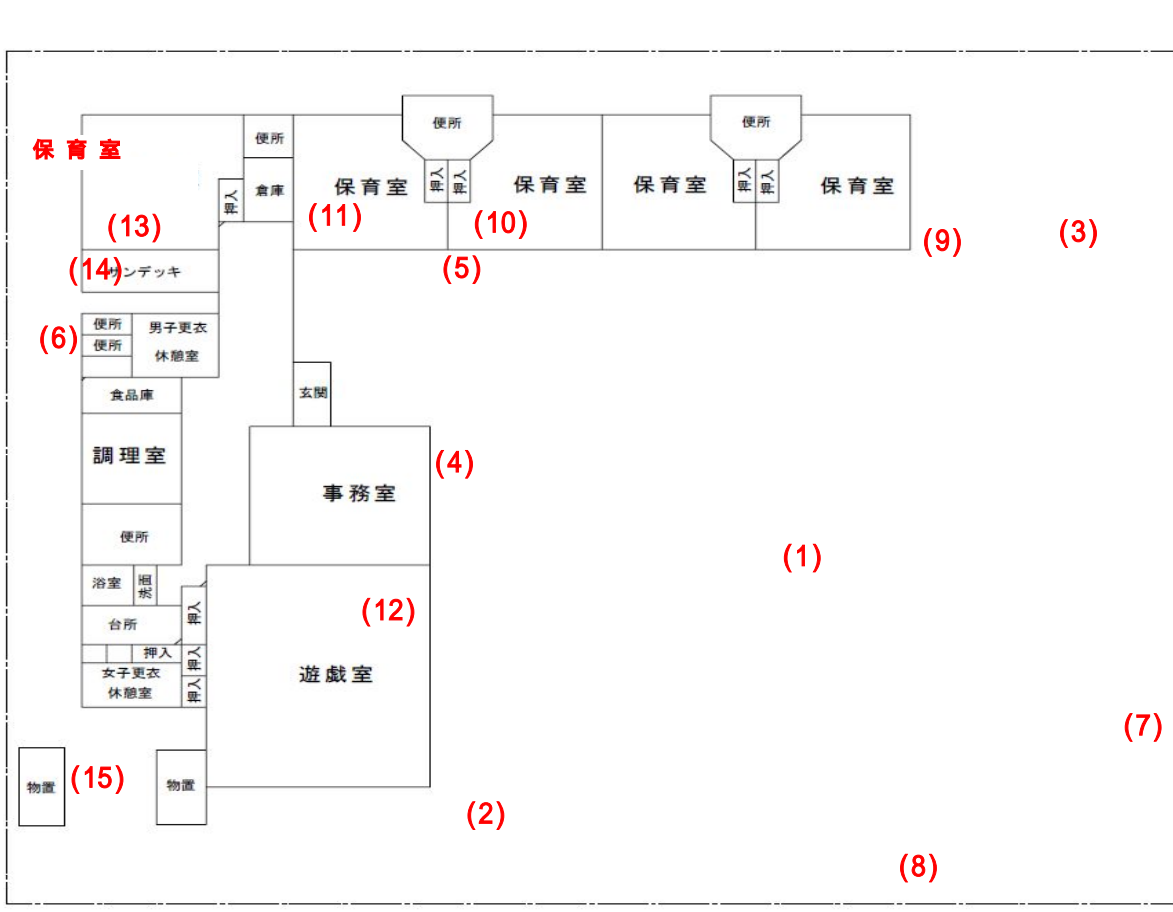

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.06	0.07
(2) 砂場	0.09	0.10	0.08
(3) 遊具	0.09	0.08	0.08
(4) 雨樋A	0.09	0.07	0.07
(5) 雨樋B	0.09	0.08	0.06
(6) 雨樋C	0.25	0.14	0.11
(7) 植物A	0.10	0.09	0.10
(8) 植物B	0.12	0.09	0.08
(9) 排水溝	0.09	0.09	0.08
(10) 保育室(3歳児)	0.06	0.05	0.05
(11) 保育室(2歳児)	0.05	0.06	0.05
(12) 遊戯室(ホール)	0.05	0.05	0.05
(13) 保育室(3歳児)	0.05	0.06	0.06
(14) その他	0.07	0.07	0.07
(15) 除染土壌埋設場所	0.09	0.08	0.06