

大沢小学校


測定場所：大沢小学校

住所：大沢二丁目13番21号

測定日時：平成25年2月25日（月曜）

13時40分～16時00分

天気：晴れ

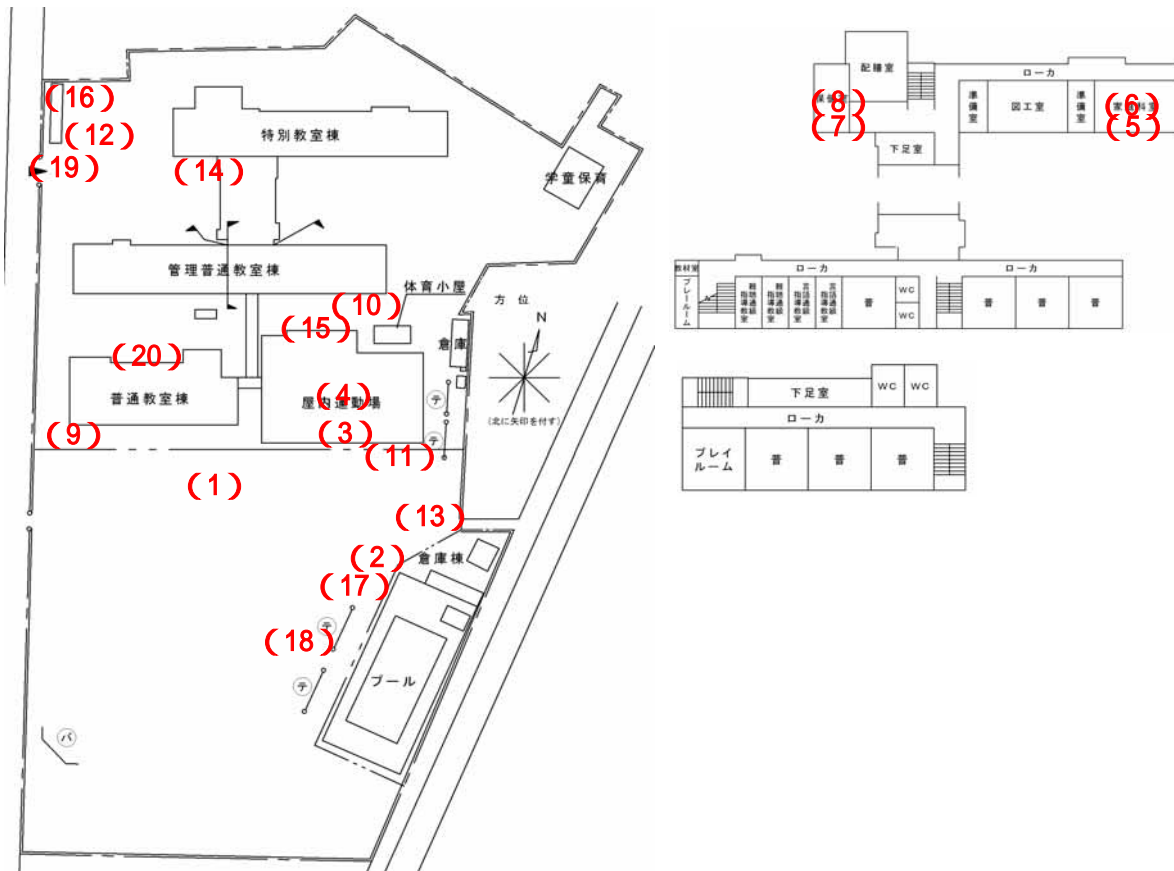

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.09
(2) 砂場	0.13	0.12	0.11
(3) 1階体育館室内A 窓際	0.06	0.08	0.07
(4) 1階体育館室内A 中央	0.06	0.07	0.07
(5) 1階美術室内B 窓際	0.09	0.08	0.09
(6) 1階美術室内B 中央	0.08	0.09	0.09
(7) 1階保健室内C 窓際	0.08	0.07	0.09
(8) 1階保健室内C 中央	0.09	0.08	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.08	0.07	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.37	0.17	0.12
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.15	0.09	0.09
(12) 植物A	0.13	0.12	0.11
(13) 植物B	0.16	0.12	0.09
(14) 植物C (植栽)	0.16	0.11	0.11
(15) 植物D (立木)	0.10	0.10	0.10
(16) 排水溝A	0.09	0.09	0.07
(17) 排水溝B	0.10	0.10	0.09
(18) 遊具 (鉄棒)	0.17	0.12	0.09
(19) 正門前	0.12	0.12	0.12
(20) 児童用下足室前昇降口	0.10	0.09	0.10