


中央中学校

測定場所：中央中学校  
 住所：宮前一丁目18番地1  
 測定日時：平成25年1月24日（木曜）  
 9時24分～11時48分  
 天気：曇り

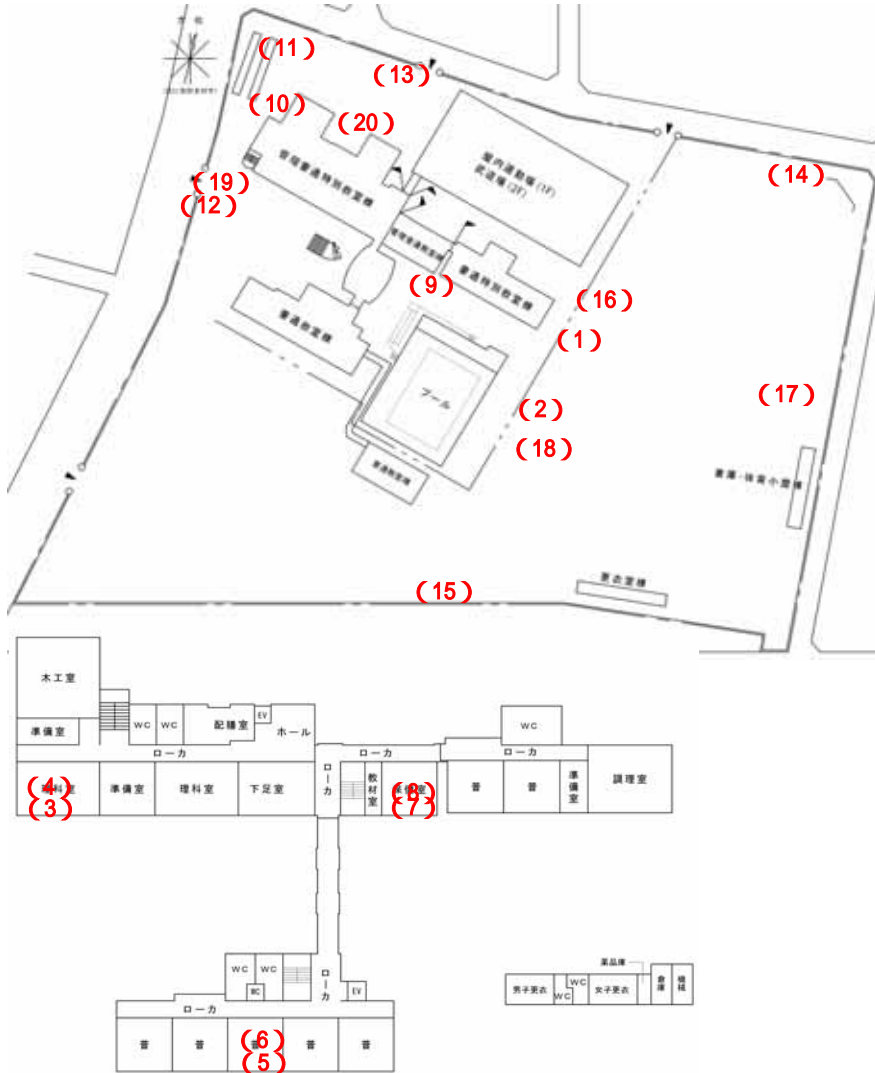

測定地点	測定結果 (マイクロシールドパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.11	0.09
(2) 砂場	0.08	0.07	0.07
(3) 1階第一理科室内A 窓際	0.07	0.06	0.07
(4) 1階第一理科室内A 中央	0.06	0.07	0.07
(5) 1階1年3組室内B 窓際	0.10	0.09	0.09
(6) 1階1年3組室内B 中央	0.09	0.08	0.09
(7) 1階保健室内C 窓際	0.08	0.09	0.09
(8) 1階保健室内C 中央	0.09	0.09	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.46	0.19	0.13
(10) 雨樋B 校舎	0.15	0.14	0.09
(11) 雨樋C 他棟	0.12	0.11	0.09
(12) 植物A	0.06	0.06	0.07
(13) 植物B	0.13	0.11	0.09
(14) 植物C (立木)	0.11	0.10	0.10
(15) 植物D (立木)	0.14	0.13	0.12
(16) 排水溝A	0.10	0.10	0.10
(17) 排水溝B	0.13	0.12	0.11
(18) 遊具(鉄棒)	0.12	0.10	0.09
(19) 正門前	0.04	0.06	0.06
(20) 植栽周り盛土	0.23	0.13	0.11