

西中学校


測定場所：西中学校

住所：神明町二丁目385番地

測定日時：平成25年2月19日（火曜）

9時18分～ 11時40分

天気：曇り

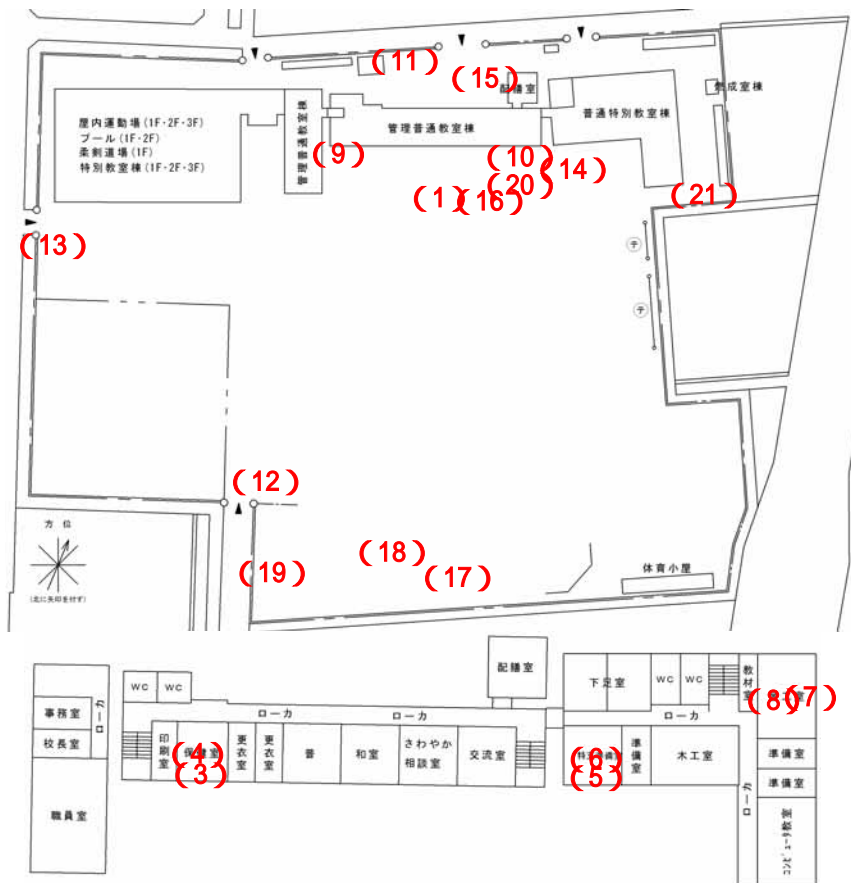

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.15	0.13	0.13
(2) 砂場	該当なし		
(3) 1階保健室内 A 窓際	0.07	0.07	0.07
(4) 1階保健室内 A 中央	0.07	0.08	0.07
(5) 1階特別支援学級 2 室内 B 窓際	0.06	0.06	0.07
(6) 1階特別支援学級 2 室内 B 中央	0.07	0.06	0.06
(7) 1階金工室内 C 窓際	0.07	0.08	0.07
(8) 1階金工室内 C 中央	0.07	0.06	0.08
(9) 雨樋 A 校舎	0.08	0.08	0.07
(10) 雨樋 B 校舎	0.06	0.08	0.08
(11) 雨樋 C 他棟	0.14	0.09	0.08
(12) 植物 A	0.07	0.08	0.08
(13) 植物 B	0.09	0.07	0.07
(14) 植物 C ( 植栽 )	0.08	0.08	0.07
(15) 植物 D ( 植栽 )	0.07	0.08	0.08
(16) 排水溝 A	0.24	0.14	0.13
(17) 排水溝 B	0.13	0.14	0.14
(18) 遊具 ( 鉄棒 )	0.11	0.12	0.12
(19) 除染土砂埋設場所	0.08	0.08	0.07
(20) 土溜り	0.22	0.12	0.11
(21) 排水溝残土	0.71	0.23	0.15