

大袋北学童保育室


測定場所：大袋北学童保育室

住所：袋山515

測定日時：平成25年2月22日（金曜）

11時31分 ~ 11時50分

天気：曇り

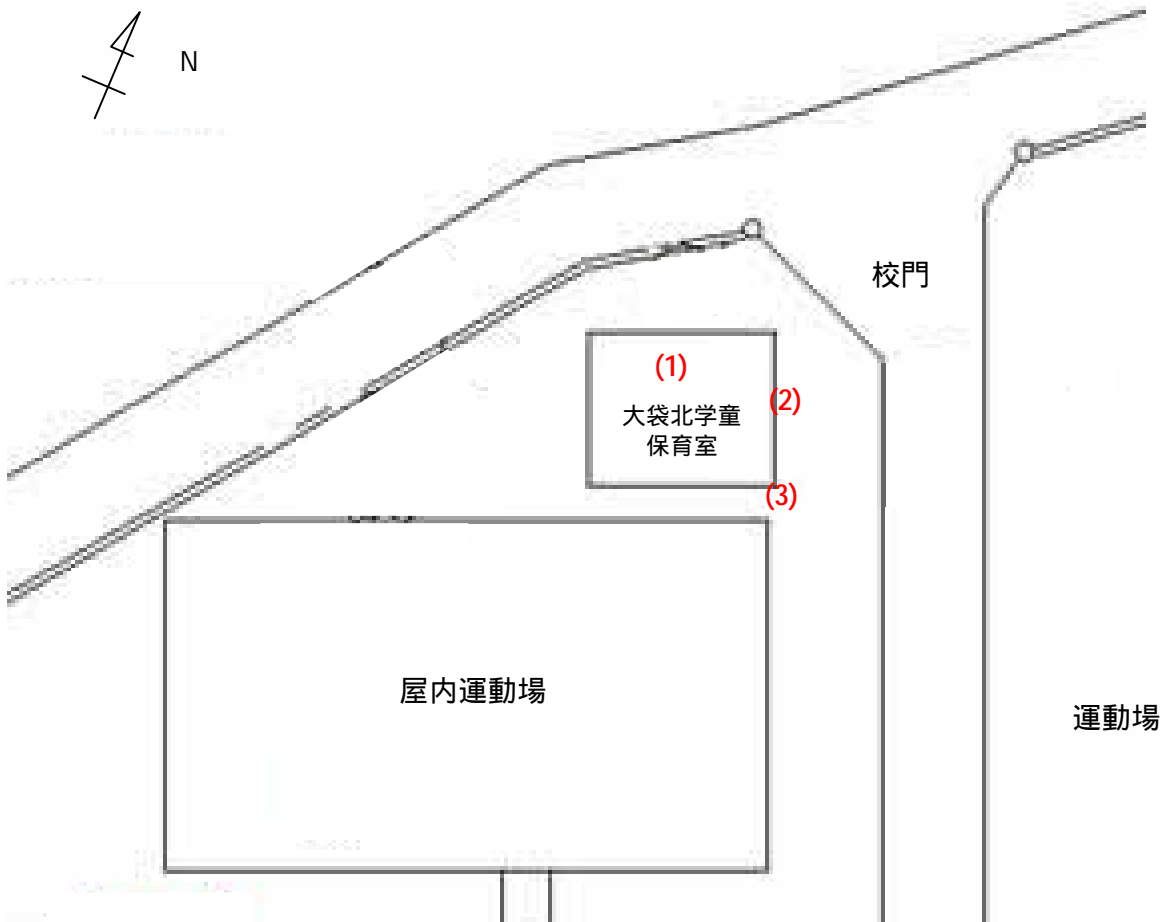

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.05	0.06	0.06
(2) 玄関	0.07	0.07	0.06
(3) 雨樋	0.17	0.10	0.08