

桜井南学童保育室


測定場所：桜井南学童保育室

住所：下間久里226

測定日時：平成25年1月25日（金曜）

12時45分 ~ 13時06分

天気：晴れ

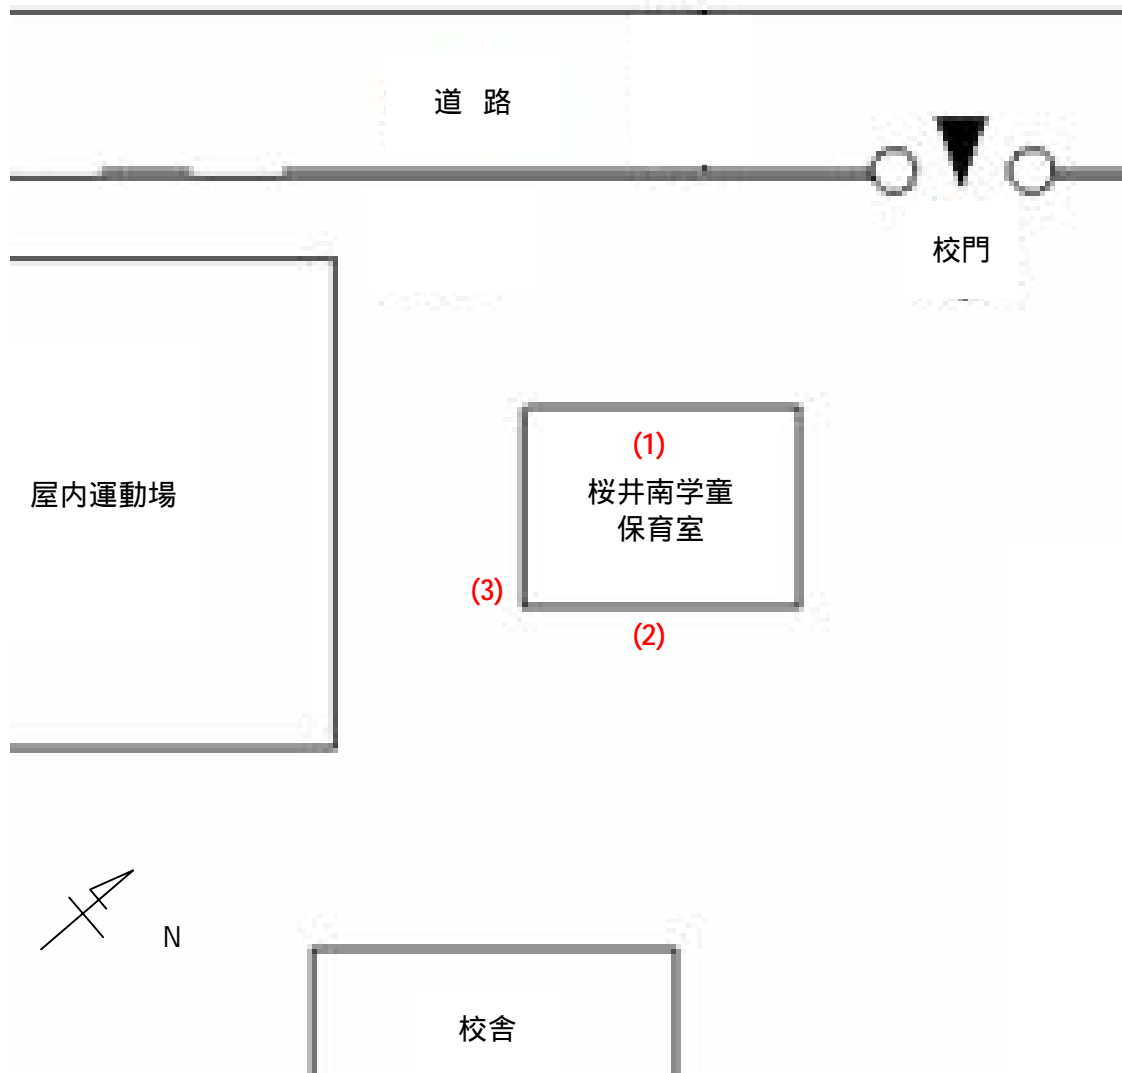

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.04	0.04	0.04
(2) 玄関	0.08	0.06	0.06
(3) 雨樋	0.07	0.06	0.07