

大間野小学校通学路空間放射線量の測定結果

(1) 測定日時

測定日	平成 24 年 7 月 2 日 (月)
測定時間	9:14 ~ 14:15

(2) 測定結果

大間野小学校通学路の地上50cmにおける空間線量は0.03~0.13 μ Sv/hの範囲で、平均値は0.07 μ Sv/hでした。

測定点数	4,667 点
測定距離	11.5 km
平均値	0.07 μ Sv/h
最高値	0.13 μ Sv/h
最低値	0.03 μ Sv/h

(3) 空間線量分布図

大間野小学校通学路の測定結果を、地図上に空間線量を色分けした点で表示しました。原則として道路の両端を測定したため、学校に向かって右側を「登校側」、その逆側を「下校側」と、2枚に分けて表示しました。なお、片側しか通行していない通学路は、同じデータを表示しています。

図1 大間野小学校通学路（登校側）における空間線量分布図（2ページ目）

図2 大間野小学校通学路（下校側）における空間線量分布図（3ページ目）

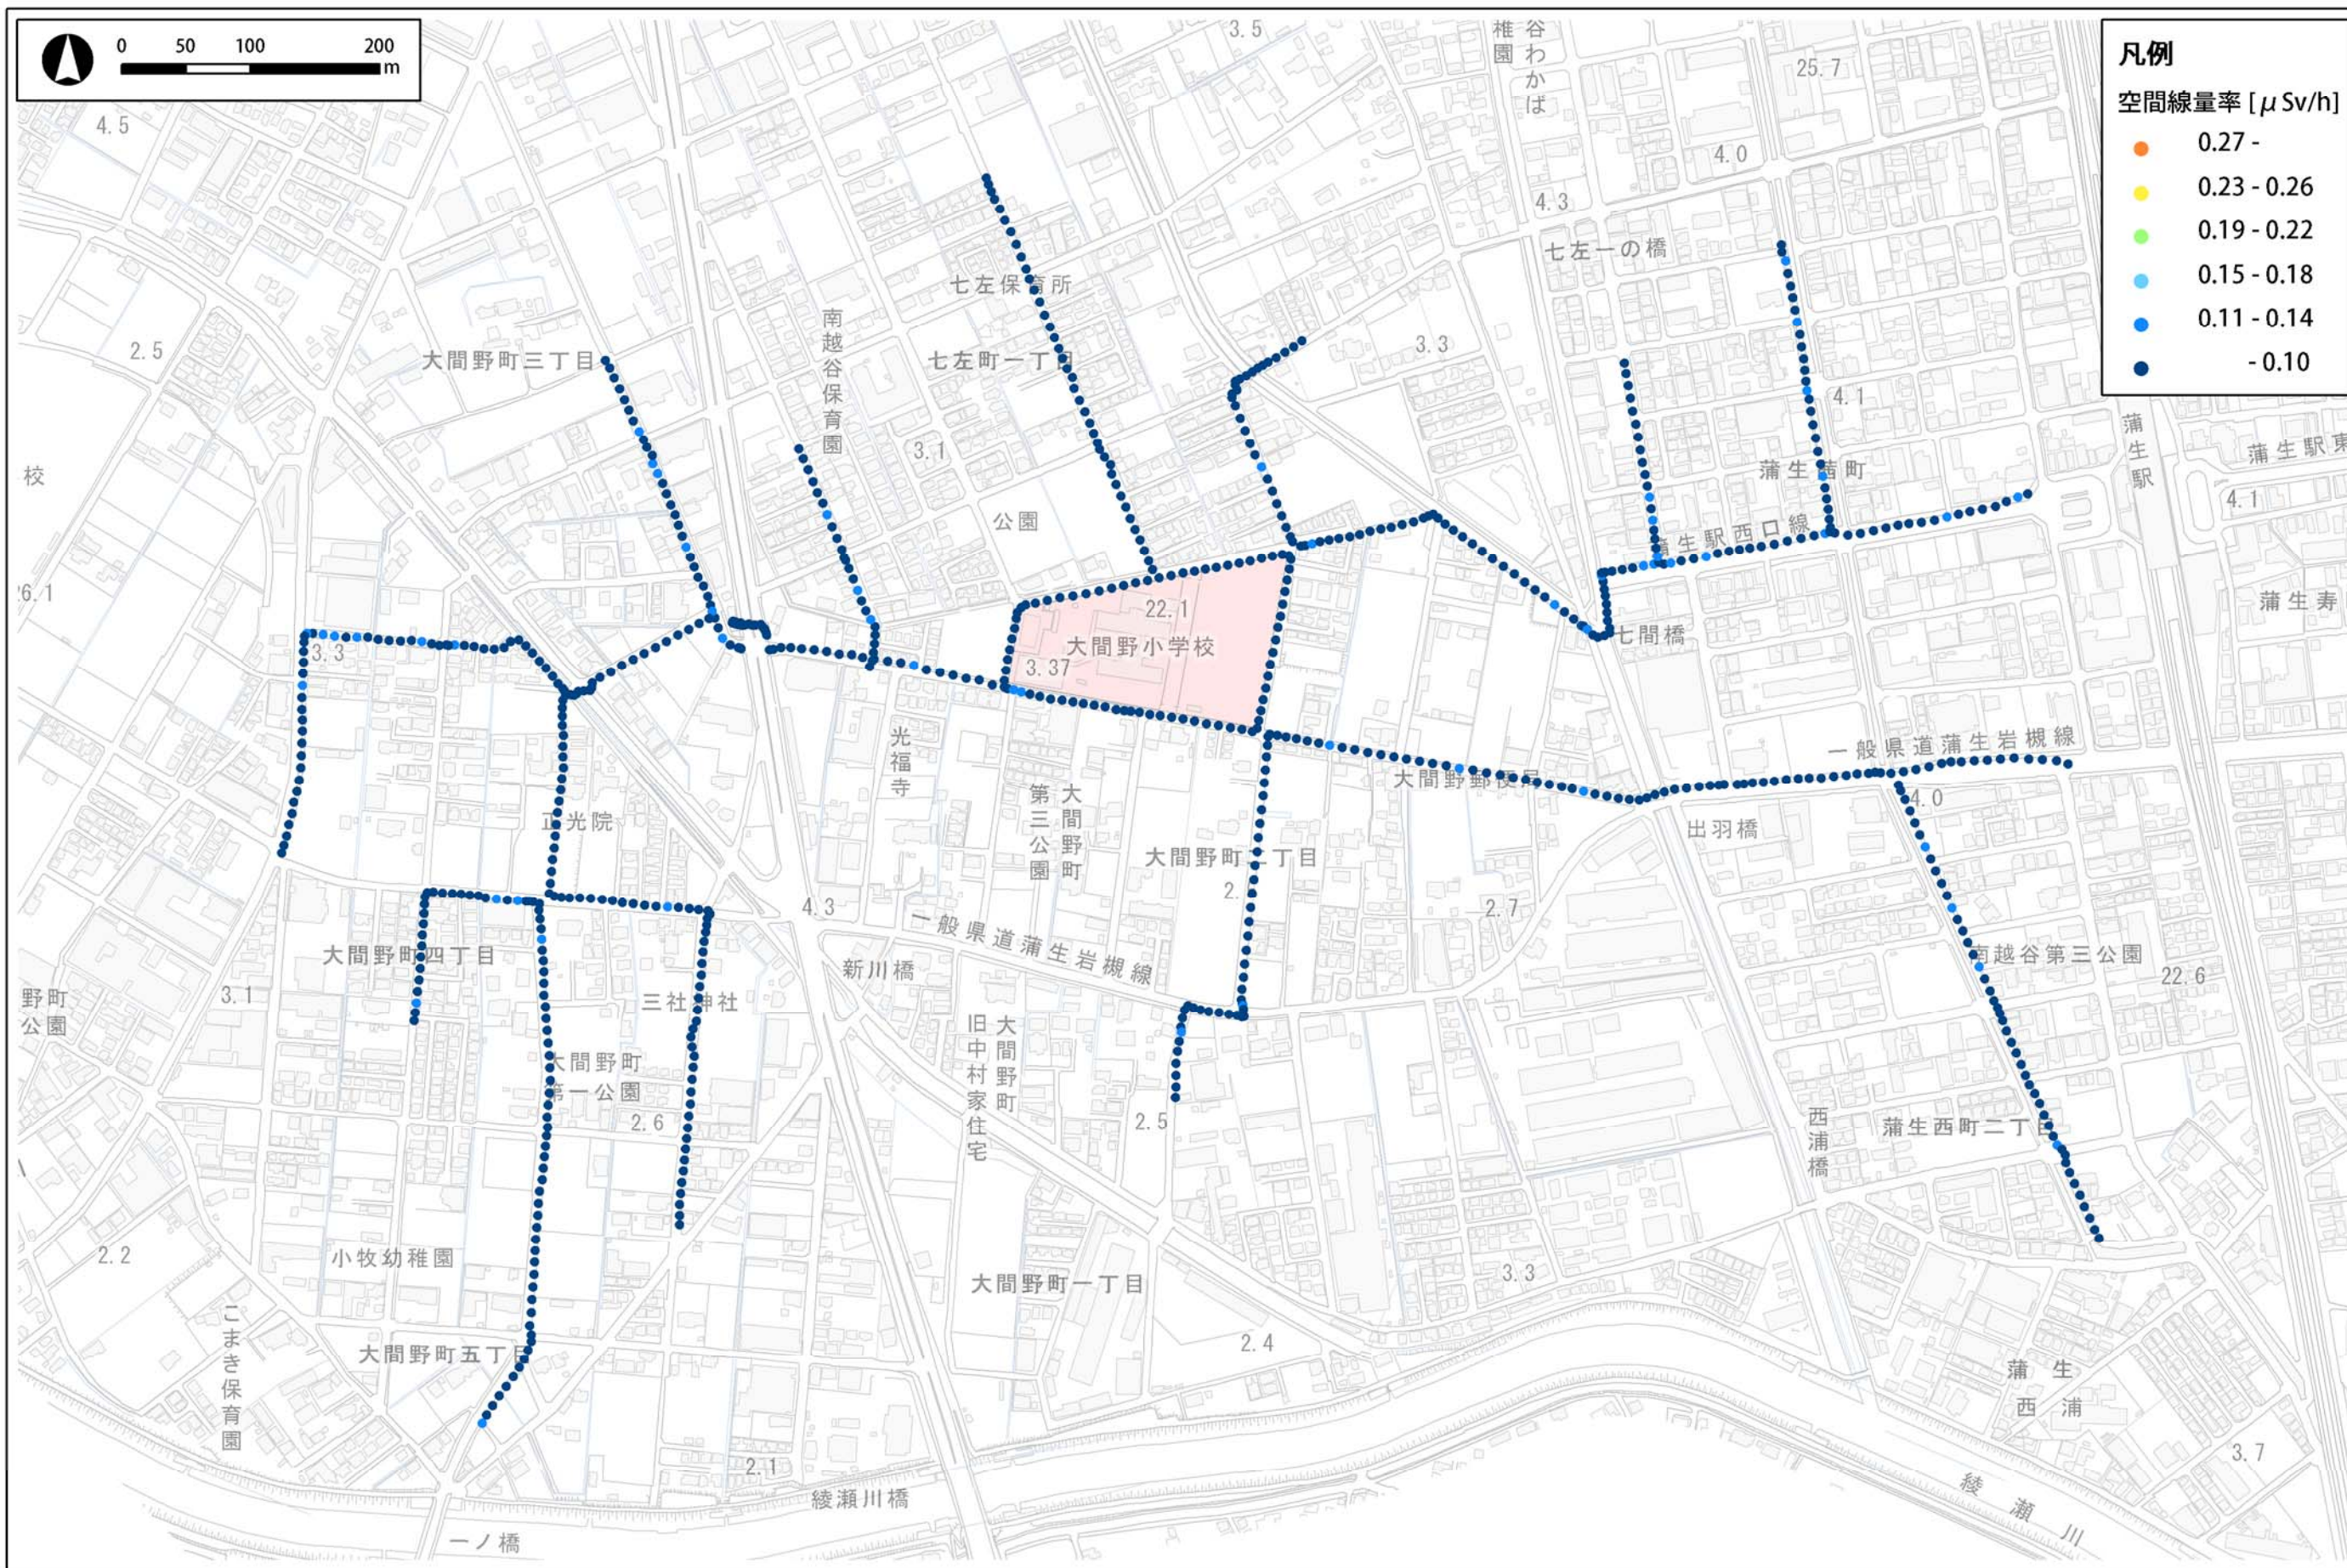


図1 大間野小学校通学路（登校側）における空間線量分布

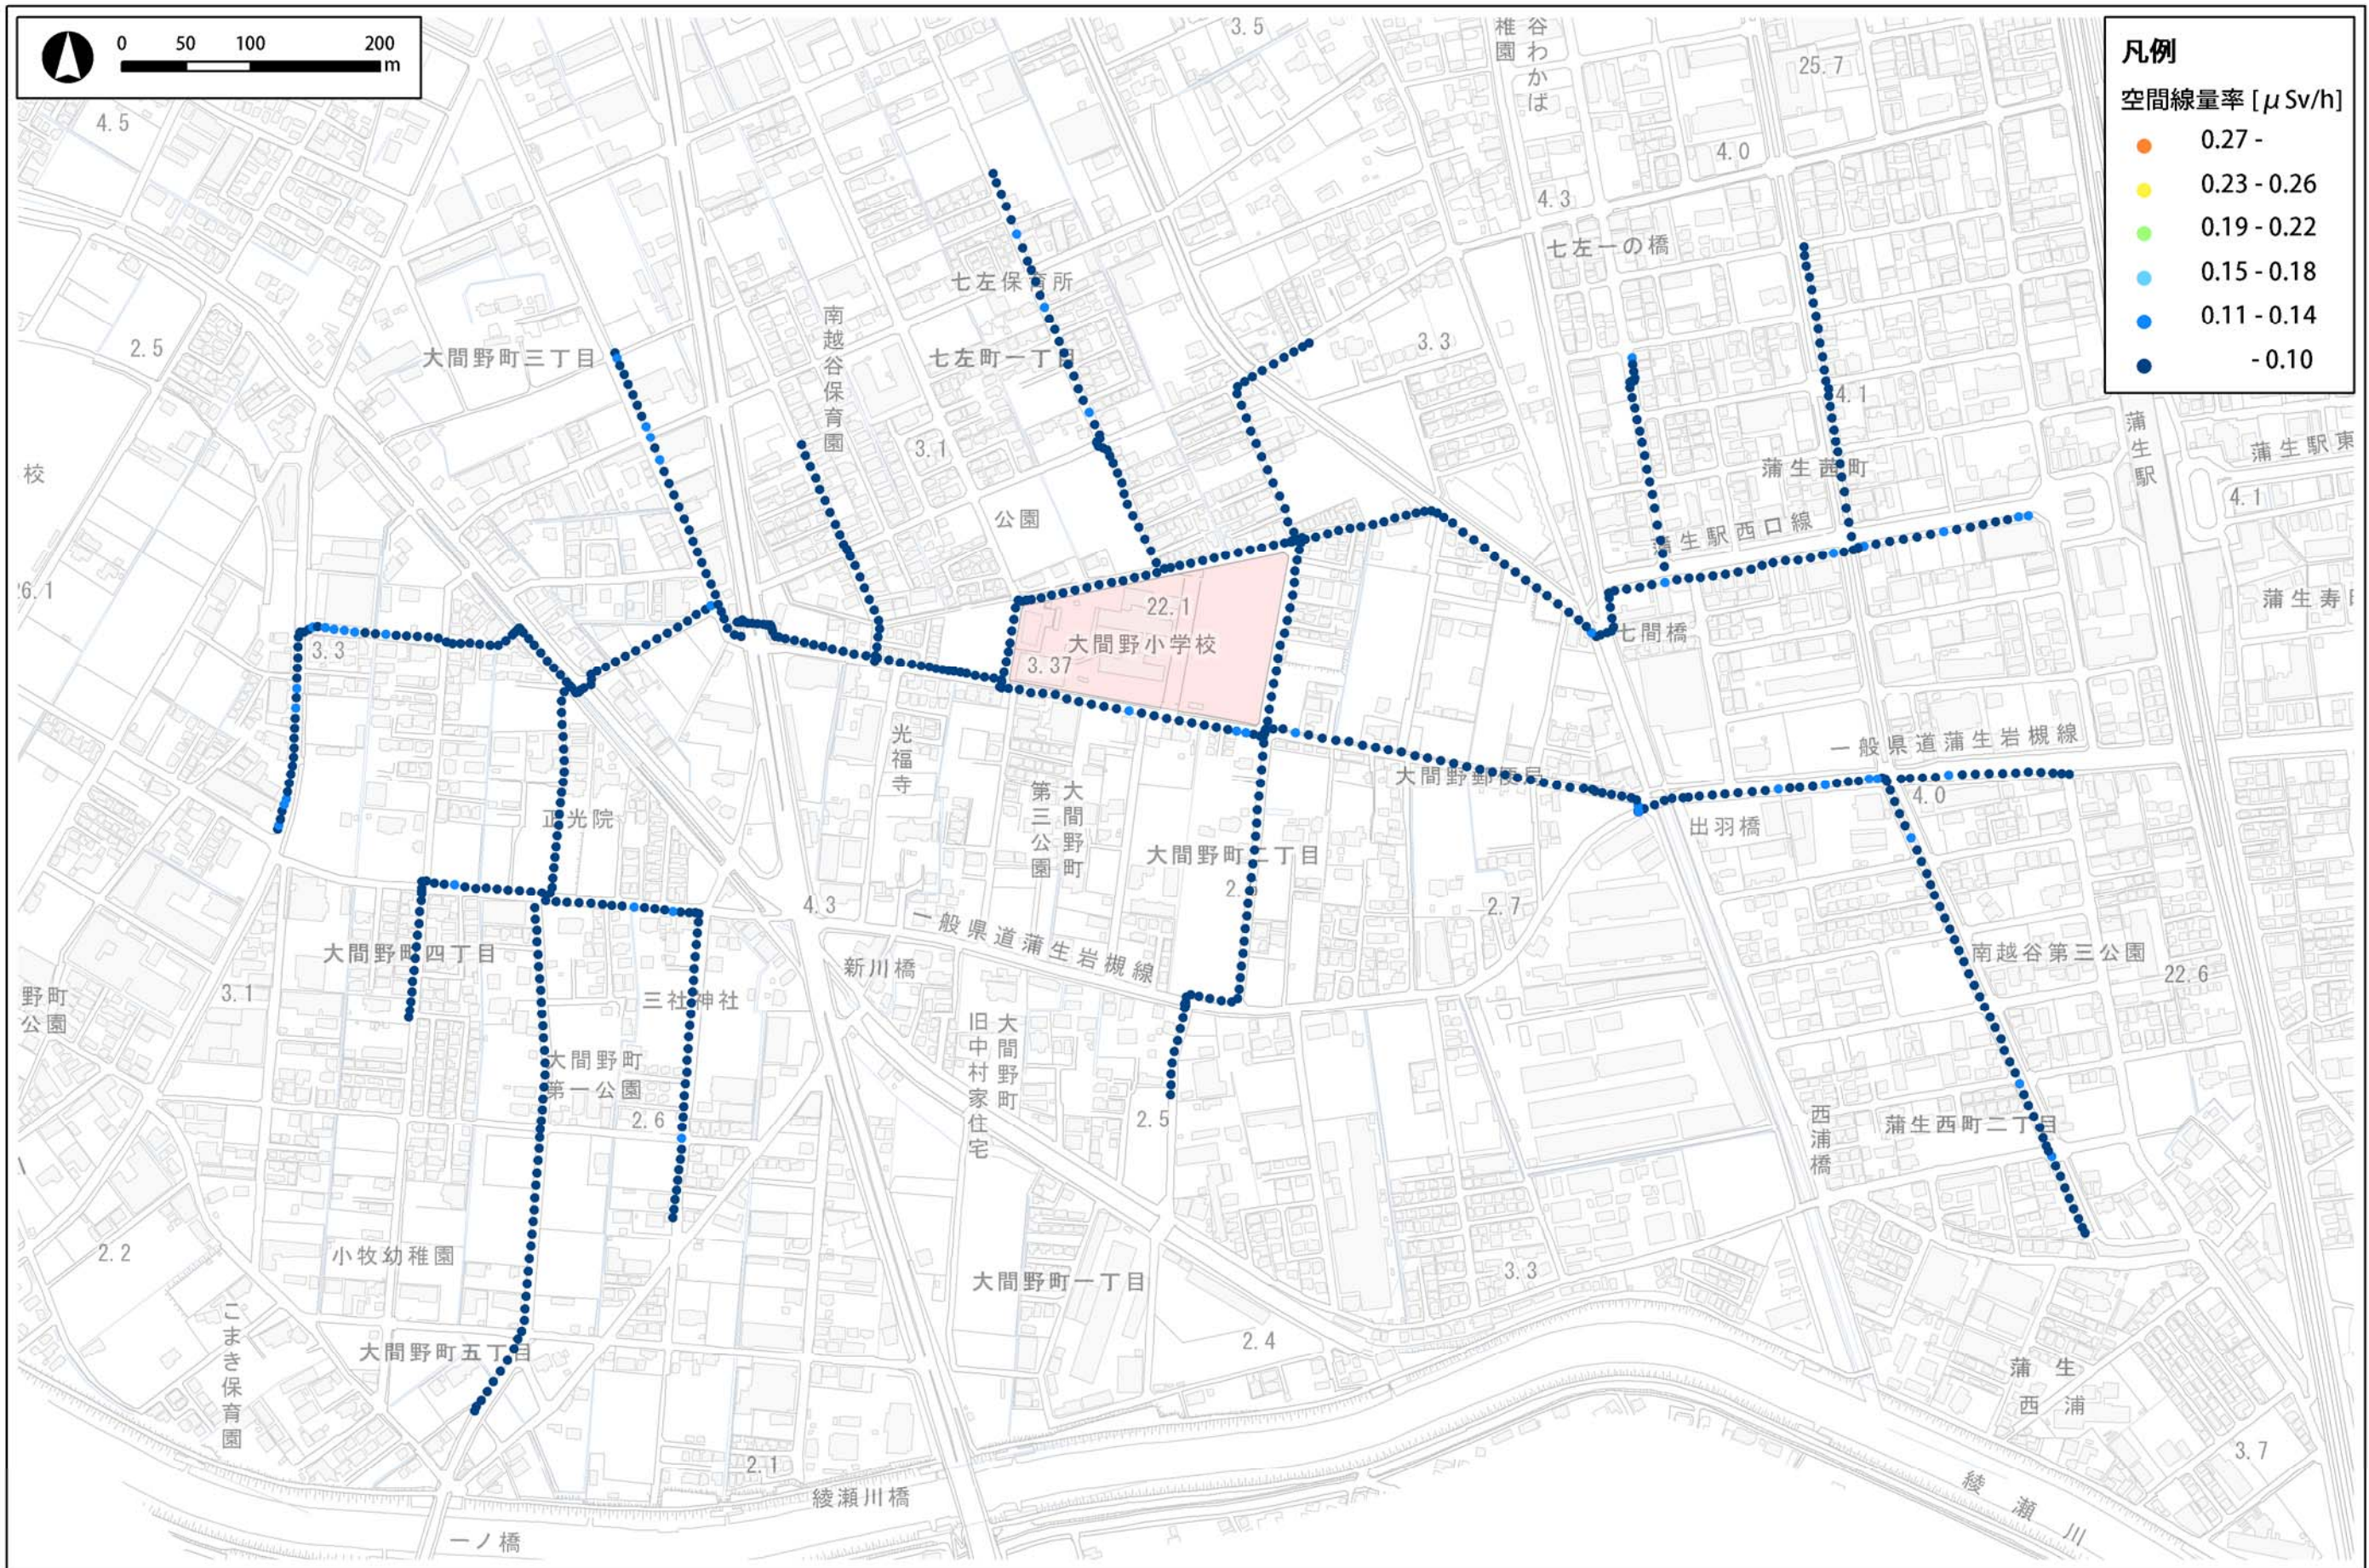


図2 大間野小学校通学路（下校側）における空間線量分布