

測定場所：市民球場


住所：増林三丁目1地内

測定日時：平成 25 年 6 月 27 日（木曜）

13 時 5 分 ~ 13 時 55 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

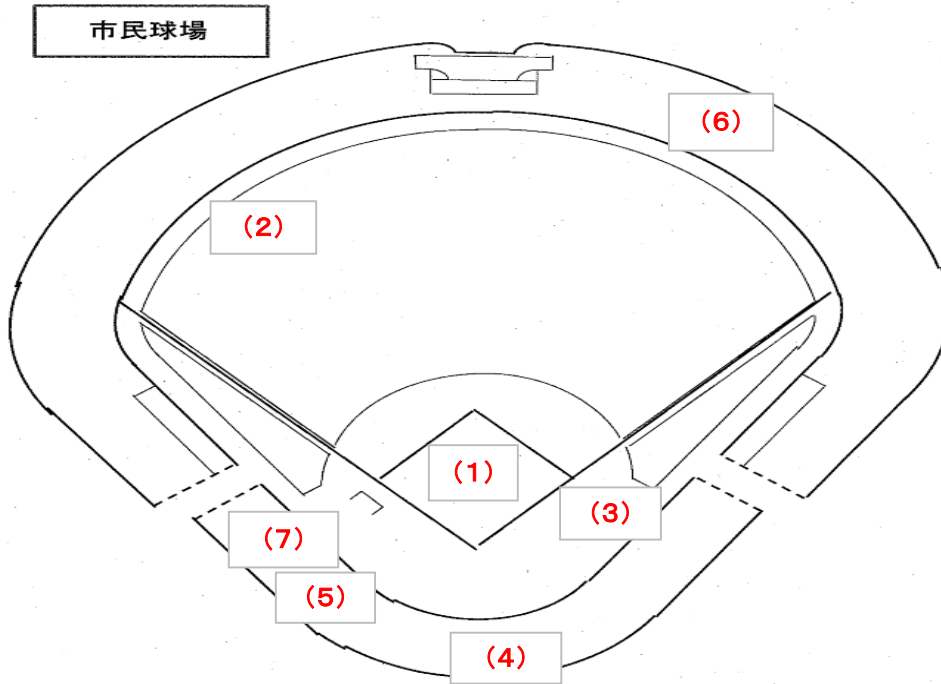

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) グラウンド内野	0.06	0.06	0.07
(2) フェンス際	0.11	0.09	0.08
(3) グラウンド内側溝(1塁側)	0.08	0.08	0.07
(4) 玄関	0.10	0.10	0.08
(5) 2階内野スタンド	0.04	0.04	0.04
(6) 外野スタンド	0.07	0.07	0.07
(7) ベンチ(3塁側)	0.08	0.07	0.06