

児童館ヒマワリ(174)

測定場所：児童館ヒマワリ


住所：蒲生旭町11-35

測定日時：平成 25 年 7 月 19 日（木曜）

8 時 50 分 ~ 9 時 50 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

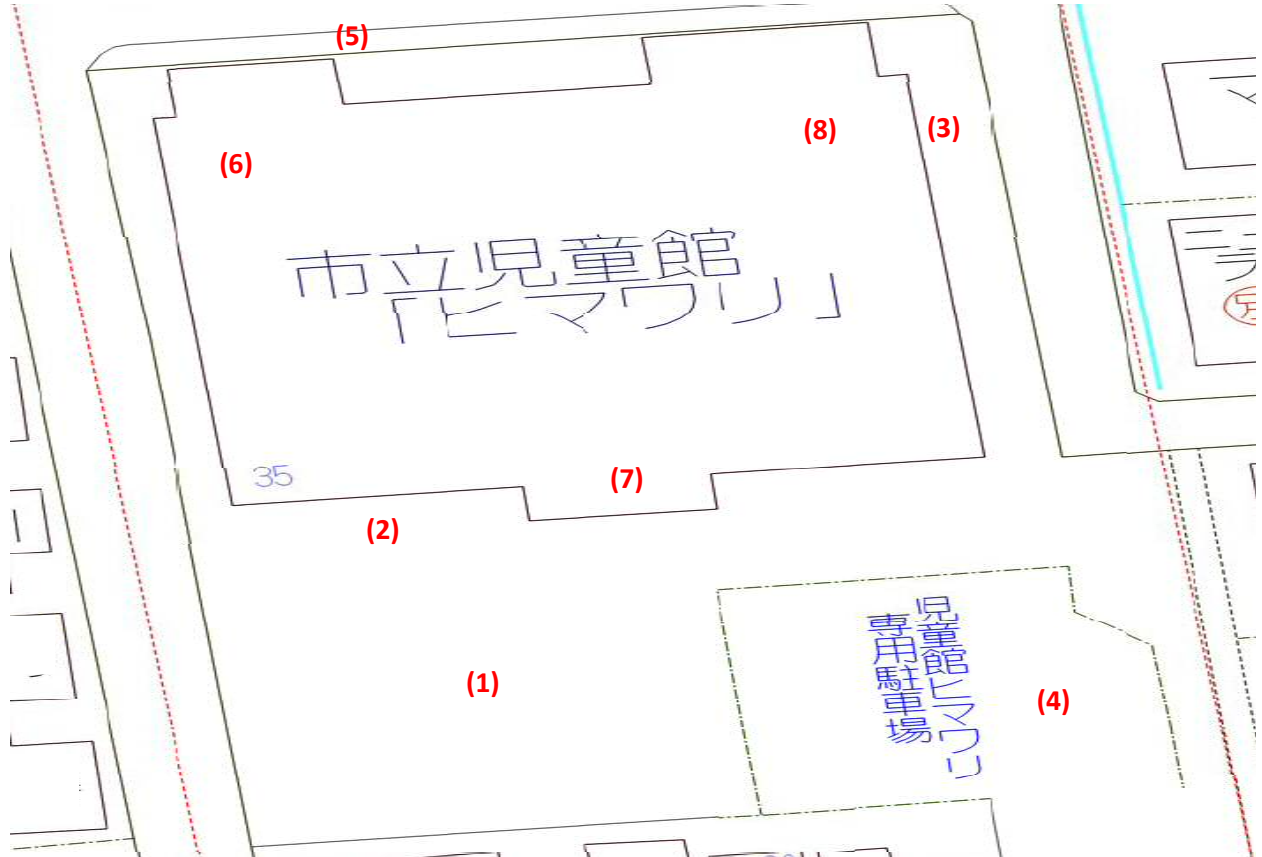

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 植物A	0.08	0.09	0.08
(3) 植物B	0.11	0.08	0.08
(4) 排水溝A	0.11	0.10	0.08
(5) 排水溝B	0.07	0.08	0.08
(6) 遊戯室(1階)	0.06	0.06	0.07
(7) 展示室(2階)	0.06	0.05	0.07
(8) 展示室(3階)	0.05	0.06	0.06