

児童発達支援センター(0175)

測定場所：児童発達支援センター


住所：増林5827番地1

測定日時：平成 25 年 6 月 27 日（木曜）

14 時 56 分 ~ 15 時 43 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

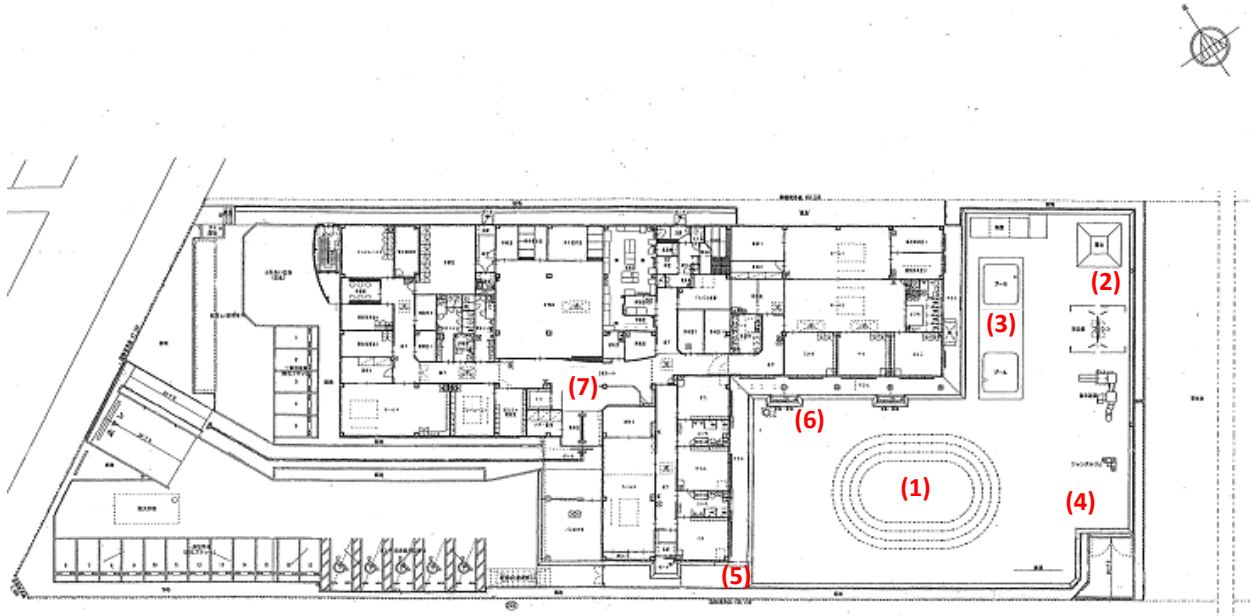

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 砂場	0.06	0.05	0.05
(3) プール付近	0.03	0.03	0.03
(4) 芝生	0.04	0.04	0.04
(5) 雨樋	0.05	0.05	0.05
(6) 排水溝(手洗・足洗場)	0.04	0.05	0.05
(7) 玄関	0.07	0.05	0.05