


越ヶ谷小学校

測定場所：越ヶ谷小学校
 住所：中町1番41号
 測定日時：平成26年2月26日(水曜日) 9時35分 ~ 9時50分
 測定者：環境政策課
 天気：晴れ

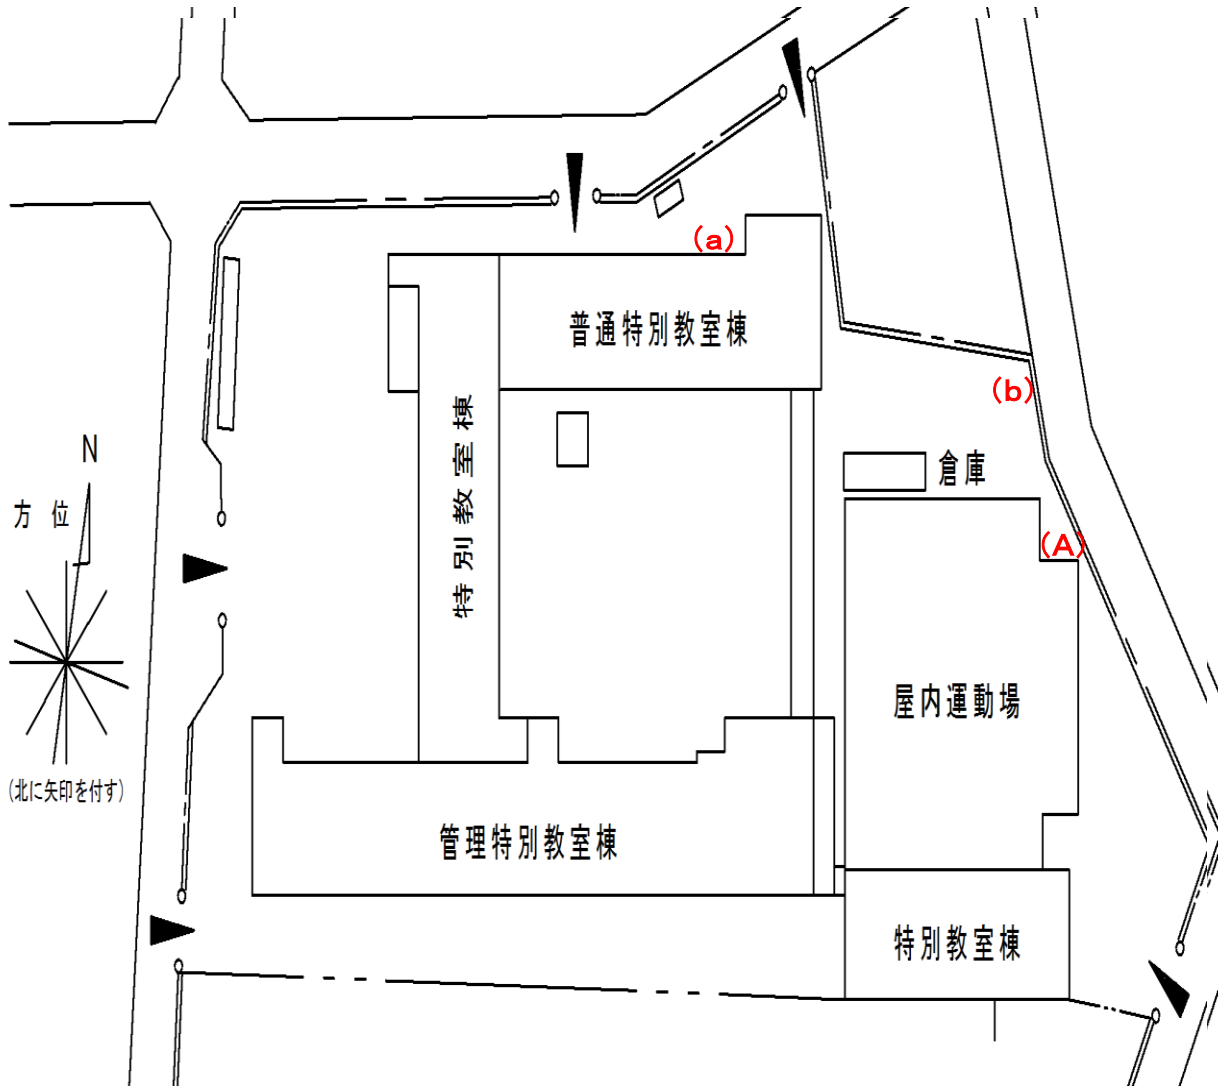

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|-----------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (a) 雨樋 校舎 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| (b) 排水溝残土 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| (A) 埋設場所 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |