

桜井保育所(114)


測定場所：桜井保育所

住所：平方1349

測定日時：平成26年11月21日（金曜）  
15時20分～15時53分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

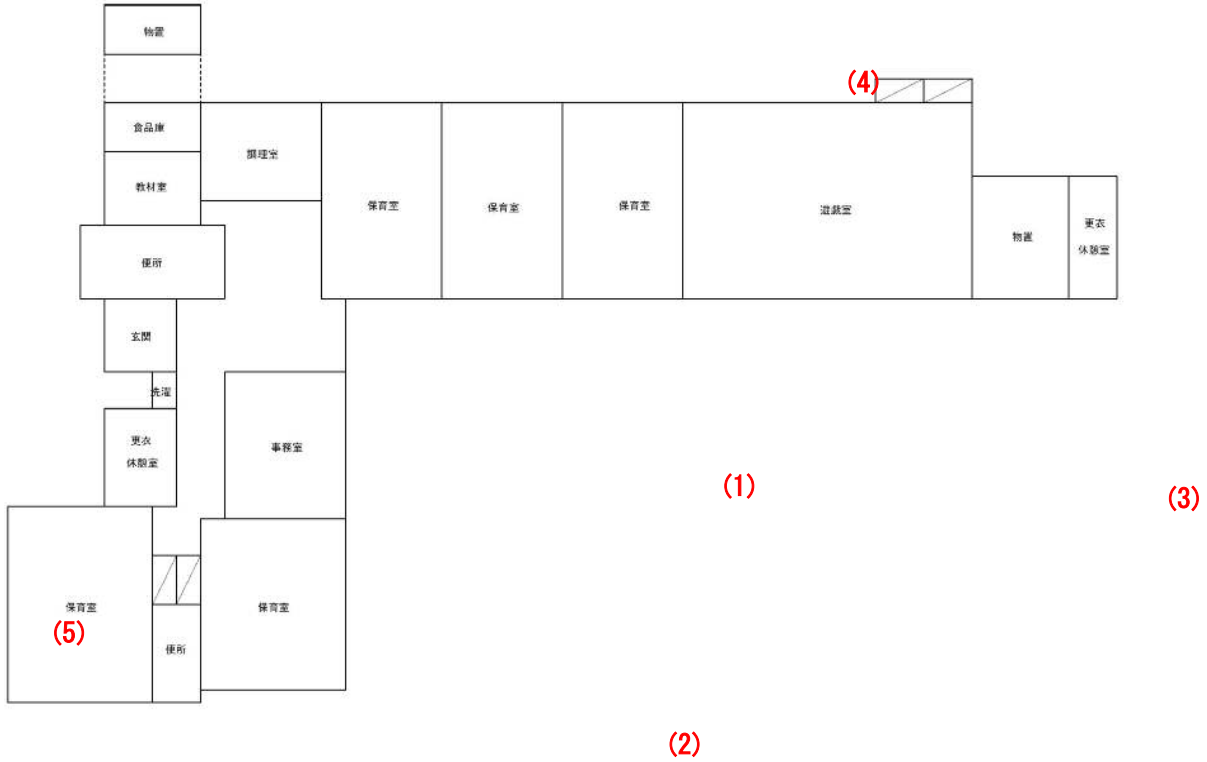

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 砂場	0.06	0.05	0.06
(3) 遊具	0.08	0.07	0.07
(4) 雨樋	0.14	0.08	0.06
(5) 乳児室（2歳児）	0.05	0.05	0.05