

南越谷保育園(136)

測定場所：南越谷保育園


住所：七左町1-347

測定日時：平成 26 年 11 月 18 日（火曜）

15 時 39 分 ~ 16 時 18 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

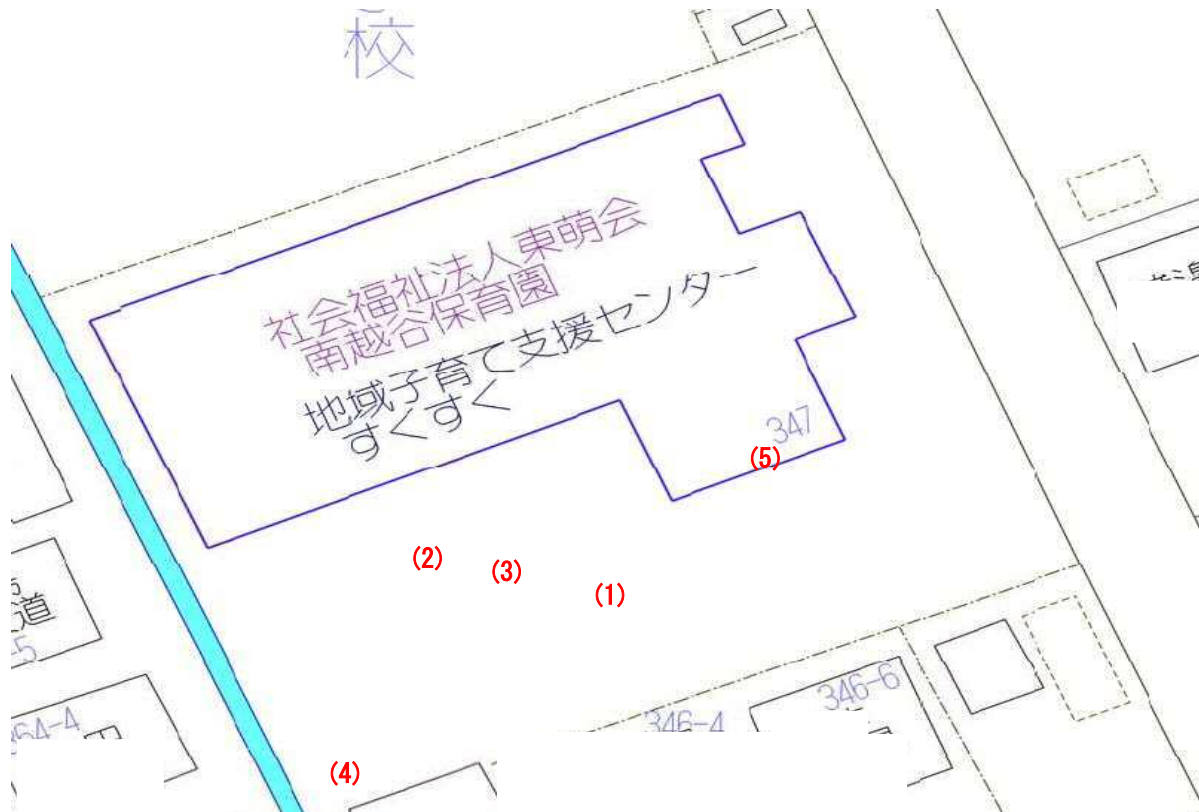

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 砂場	0.07	0.06	0.06
(3) 遊具	0.07	0.06	0.07
(4) 排水溝 A	0.06	0.07	0.07
(5) 保育室 (0歳児)	0.04	0.04	0.05