

越谷レイクタウンさくら保育園(139)

測定場所：越谷レイクタウンさくら保育園


住所：大成町5-412

測定日時：平成 26 年 11 月 7 日（金曜）

9 時 36 分 ~ 10 時 10 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

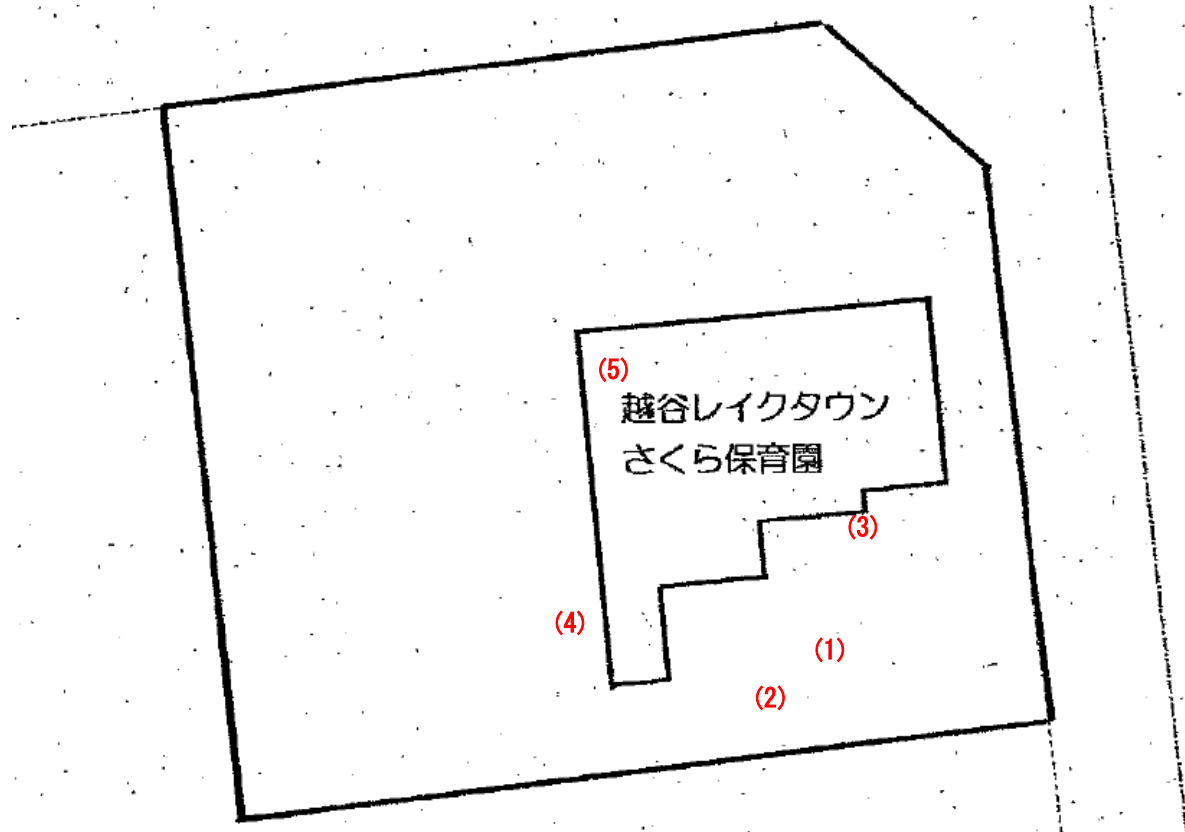

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.07	0.07
(2) 砂場	0.07	0.07	0.07
(3) 遊具	0.09	0.09	0.07
(4) 排水溝 A	0.11	0.08	0.07
(5) 1階乳児室（0歳児）	0.05	0.05	0.05