


測定場所：しらこぼと幼稚園

住 所：袋山631-3

測定日時：平成24年1月11日(水) 13:30~14:20

天 気：晴れ

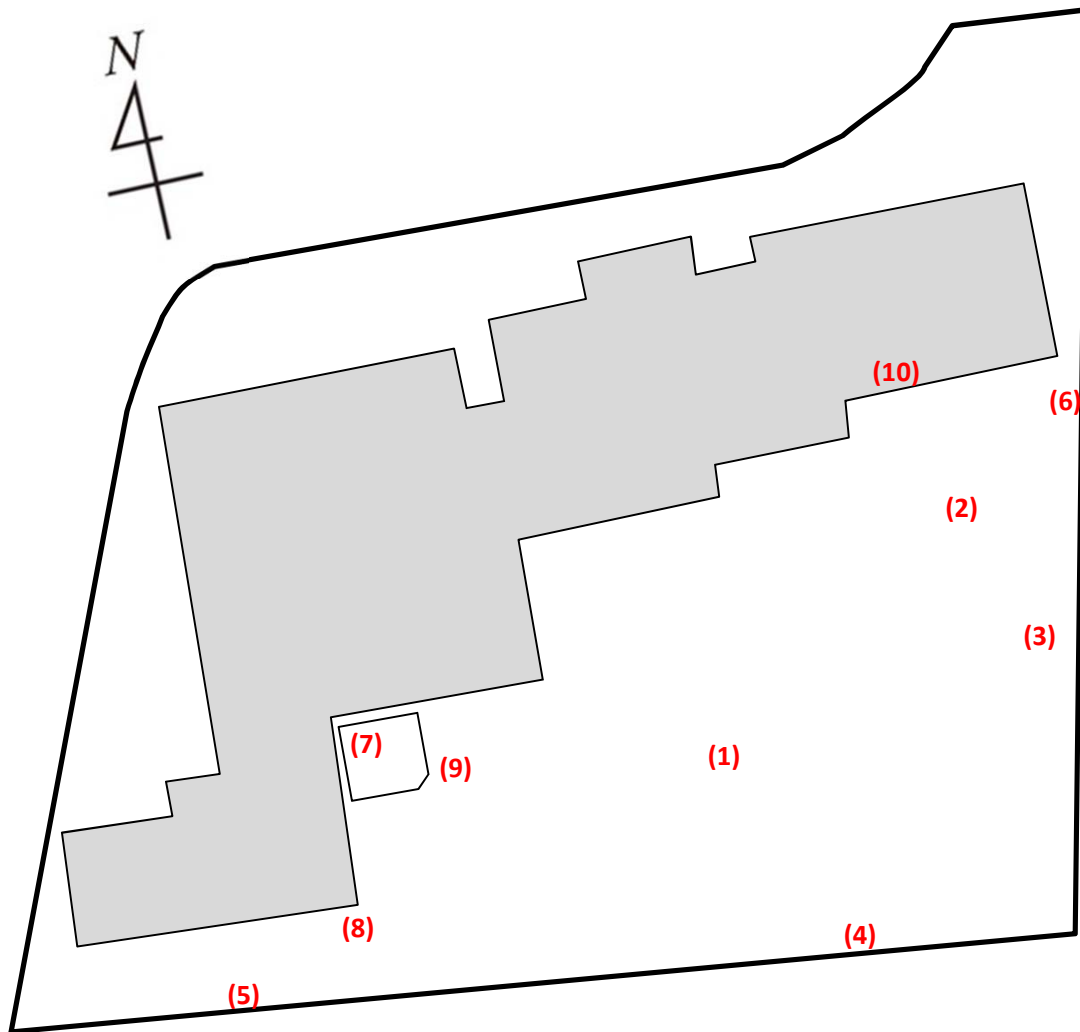

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|----------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| (2) 砂場 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| (3) 遊具 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| (4) 植物A | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| (5) 植物B | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| (6) 排水溝A | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| (7) 排水溝B | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (8) 雨樋A | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
| (9) 雨樋B | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| (10) 室内 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

※(9)については、市の除染の目安とする数値を超えていましたので、除染作業後の数値を掲載しています。