


測定場所：あゆみ幼稚園  
 住 所：恩間新田221  
 測定日時：平成24年1月11日(水) 14:45～15:40  
 天 気：曇り

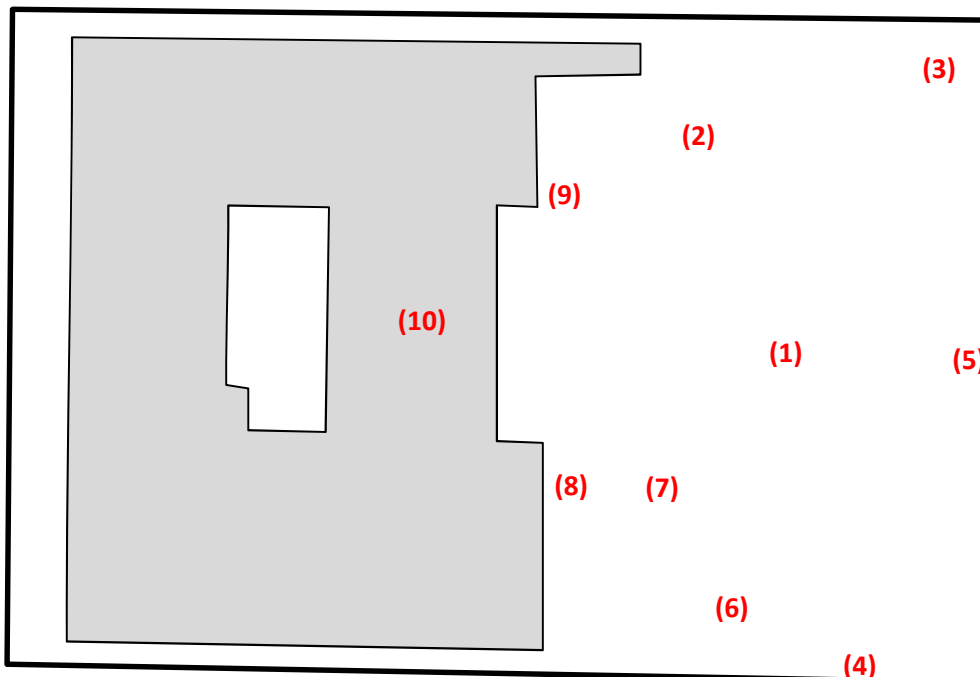

| 測定地点     | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|----------|--------------------------|--------|------|
|          | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭   | 0.12                     | 0.11   | 0.11 |
| (2) 砂場   | 0.10                     | 0.10   | 0.09 |
| (3) 遊具   | 0.08                     | 0.08   | 0.09 |
| (4) 植物A  | 0.11                     | 0.09   | 0.10 |
| (5) 植物B  | 0.08                     | 0.08   | 0.09 |
| (6) 排水溝A | 0.13                     | 0.12   | 0.11 |
| (7) 排水溝B | 0.12                     | 0.10   | 0.10 |
| (8) 雨樋A  | 0.10                     | 0.08   | 0.08 |
| (9) 雨樋B  | 0.09                     | 0.07   | 0.08 |
| (10) 室内  | 0.07                     | 0.06   | 0.07 |