


測定場所：蒲生保育所
 住所：蒲生寿町9-23
 測定日時：平成24年7月27日（金曜）
 15時40分 ~ 16時55分
 天気：晴れ

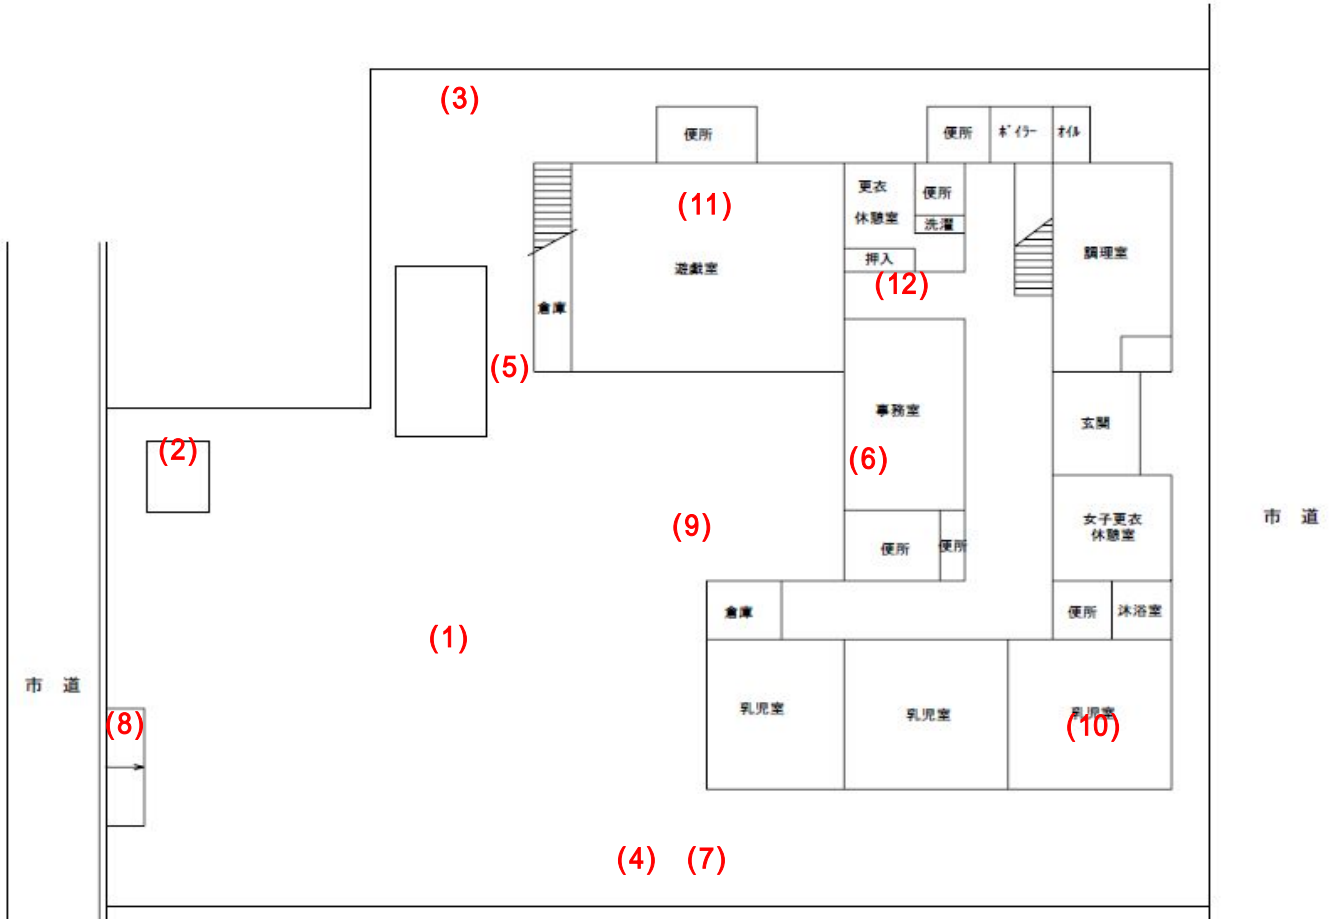

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.07	0.06
(2) 砂場	0.10	0.08	0.08
(3) 畑	0.09	0.08	0.07
(4) 遊具	0.09	0.08	0.08
(5) 雨樋	0.12	0.07	0.07
(6) 排水口（1階屋上）	0.20	0.09	0.07
(7) 植物	0.14	0.10	0.08
(8) 排水溝 A	0.09	0.08	0.07
(9) 排水溝 B	0.09	0.08	0.07
(10) 乳児室（0歳児）	0.08	0.08	0.07
(11) 遊戯室（ホール）	0.09	0.09	0.08
(12) 保育室（3歳児・2階）	0.07	0.07	0.07