


測定場所： の～びるこどもの家保育園

住 所： 相模町3-220-1

測定日時： 平成24年6月21日（木曜）

17時00分 ～ 18時10分

天 気： 曇り

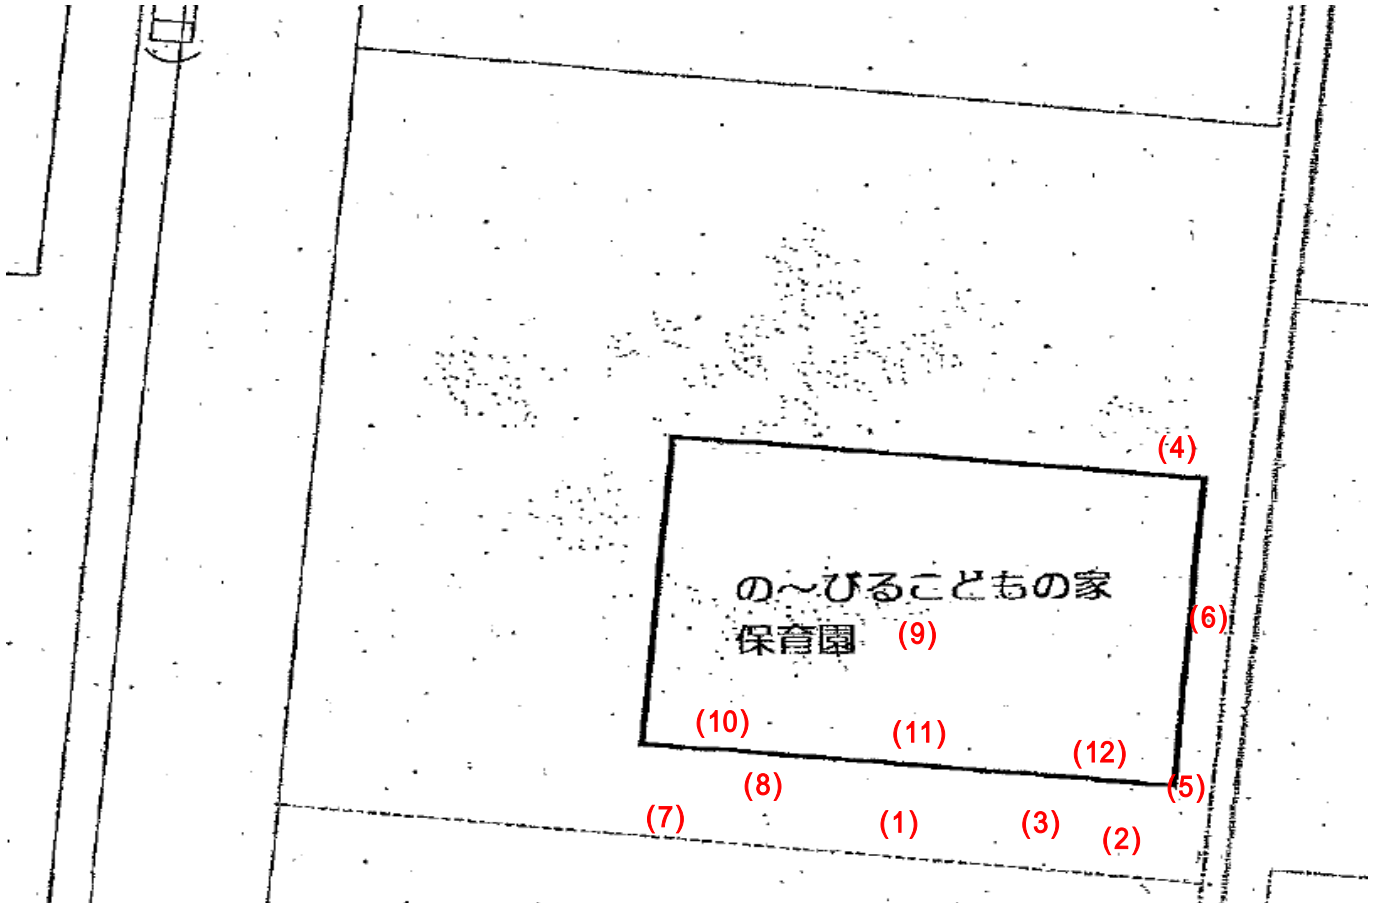

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.12	0.10	0.09
(2) 砂場	0.06	0.07	0.08
(3) 遊具	0.12	0.10	0.08
(4) 雨樋 A	0.11	0.08	0.08
(5) 雨樋 B	0.08	0.06	0.06
(6) 植物 A	0.11	0.08	0.08
(7) 植物 B	0.11	0.10	0.10
(8) 排水溝 A	0.12	0.09	0.08
(9) 排水溝 B	0.09	0.07	0.07
(10) 乳児室 (0歳児)	0.04	0.04	0.05
(11) 保育室 (3歳児)	0.04	0.05	0.05
(12) 子育て支援室 (ホール)	0.04	0.04	0.05