


測定場所：大間野町旧中村家住宅
 住 所：大間野町一丁目100番地4
 測定日時：平成24年6月27日(水) 11:00~12:00
 測定者：生涯学習課
 天 気：晴れ

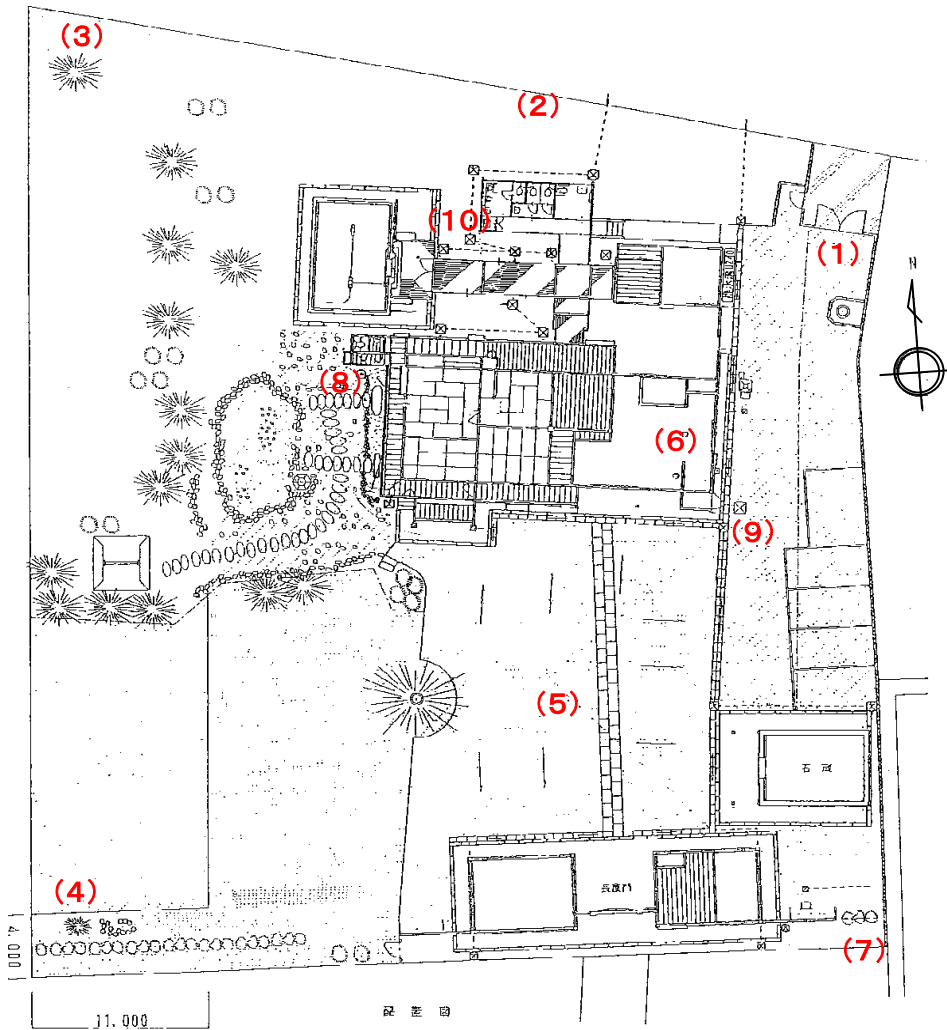

測定地点	測定結果		
	(マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.10	0.09	0.07
(2) 植物A	0.10	0.08	0.09
(3) 植物B	0.09	0.09	0.08
(4) 植物C	0.09	0.07	0.07
(5) 中庭	0.15	0.13	0.12
(6) 主屋	0.09	0.08	0.08
(7) 雨樋A(長屋門)	0.08	0.08	0.08
(8) 雨樋B(主屋)	0.40	0.19	0.12
(9) 雨樋C(主屋)	0.12	0.09	0.09
(10) 雨樋D(土蔵)	0.09	0.08	0.08