


測定場所：増林小学校
 住所：増林二丁目512番地
 測定日時：平成24年7月5日（木曜）
 9時18分～11時15分
 天気：曇り

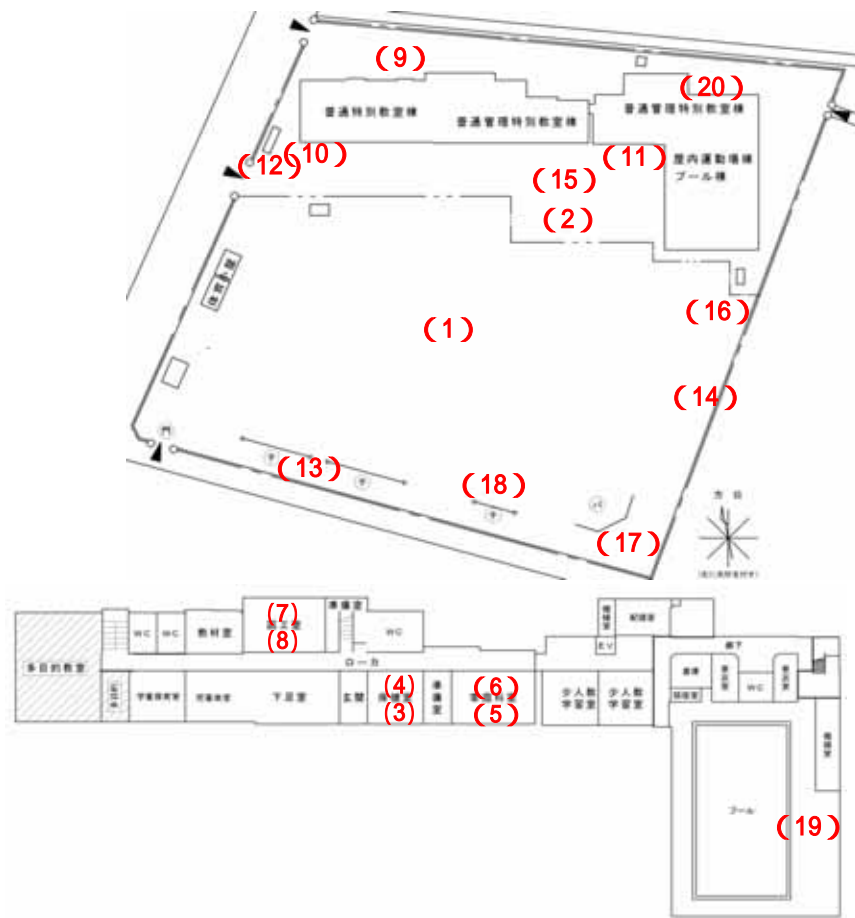

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.13	0.14	0.13
(2) 砂場	0.08	0.09	0.10
(3) 1階保健室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.09	0.08
(5) 1階家庭科室B 窓際	0.07	0.08	0.07
(6) 1階家庭科室B 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階図工室C 窓際	0.09	0.09	0.09
(8) 1階図工室C 中央	0.09	0.08	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.18	0.12	0.10
(10) 雨樋B 校舎	0.12	0.09	0.07
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.09	0.07	0.07
(12) 植物A	0.13	0.11	0.09
(13) 植物B	0.11	0.14	0.11
(14) 植物C (野菜菜園)	0.11	0.13	0.10
(15) 植物D (タイル張り際)	0.42	0.20	0.13
(16) 排水溝A	0.14	0.15	0.13
(17) 排水溝B	0.13	0.13	0.12
(18) 遊具 (登り棒)	0.10	0.11	0.11
(19) プールデッキ	0.07	0.06	0.07
(20) 給食搬入口付近	0.25	0.13	0.11