
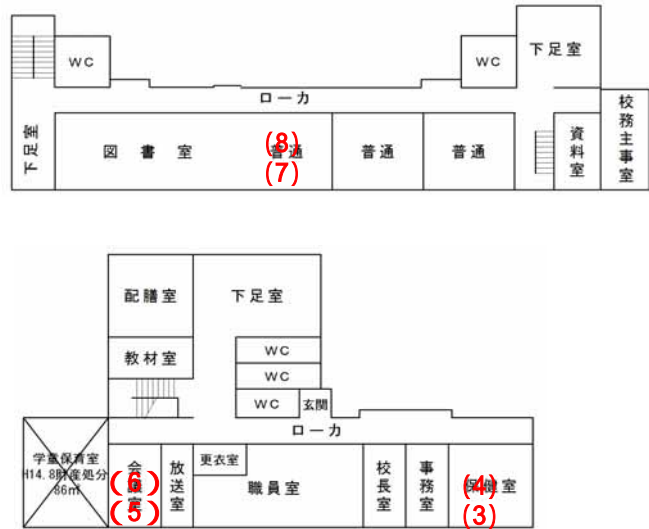


測定場所：川柳小学校  
 住所：川柳町一丁目471番地の1  
 測定日時：平成24年7月23日（月曜）  
 14時20分～16時30分  
 天気：曇り

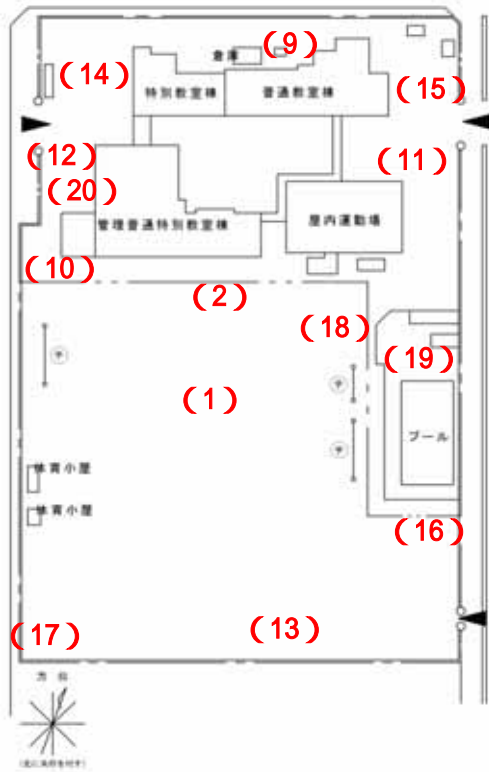

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.11
(2) 砂場	0.09	0.08	0.10
(3) 1階保健室 A 窓際	0.09	0.09	0.09
(4) 1階保健室 A 中央	0.09	0.10	0.10
(5) 1階会議室 B 窓際	0.08	0.08	0.08
(6) 1階会議室 B 中央	0.08	0.09	0.10
(7) 1階2-2教室 C 窓際	0.09	0.09	0.09
(8) 1階2-2教室 C 中央	0.08	0.08	0.09
(9) 雨樋 A 校舎	0.42	0.17	0.13
(10) 雨樋 B 校舎	0.09	0.08	0.07
(11) 雨樋 C 屋内運動場	0.50	0.18	0.12
(12) 植物 A	0.12	0.13	0.11
(13) 植物 B	0.15	0.13	0.11
(14) 植物 C (ヒトヅ 中央)	0.12	0.11	0.09
(15) 植物 D (東口池前芝)	0.15	0.10	0.08
(16) 排水溝 A	0.09	0.10	0.09
(17) 排水溝 B	0.13	0.13	0.12
(18) 遊具 (鉄棒)	0.12	0.10	0.10
(19) プールデッキ	0.10	0.09	0.10
(20) 給食搬入口	0.23	0.16	0.13