


測定場所：大沢北小学校
 住所：大林580番地
 測定日時：平成24年6月28日（木曜）
 9時15分～11時39分
 天気：晴れ

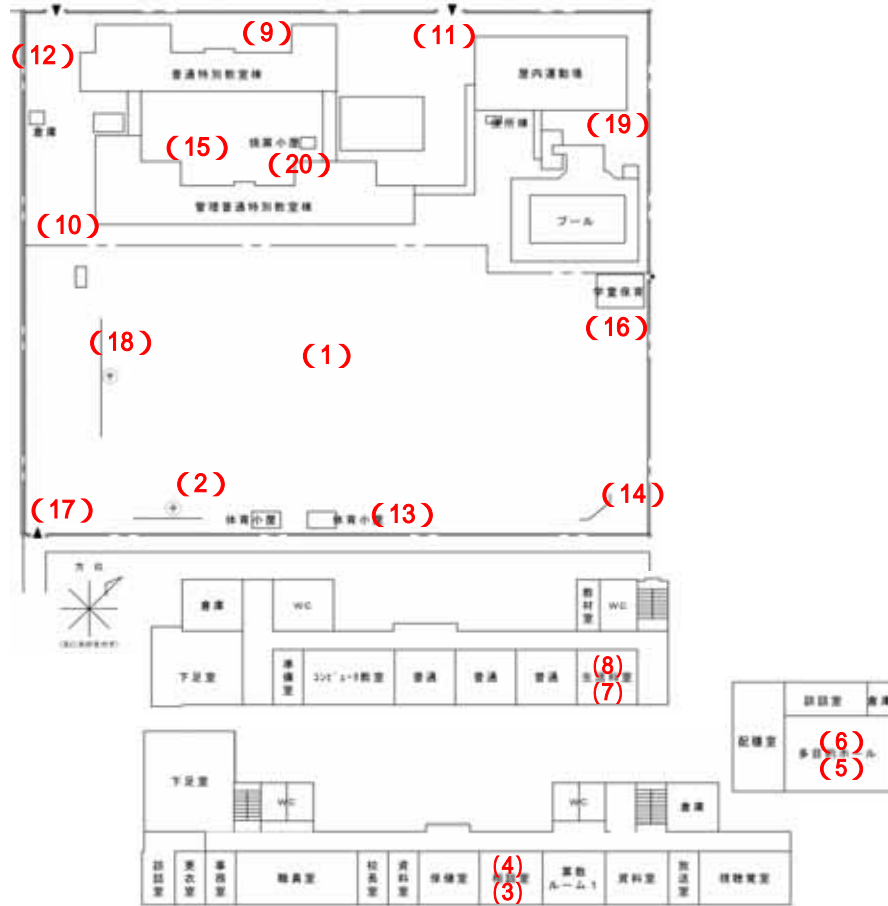

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.09
(2) 砂場	0.12	0.11	0.10
(3) 1階相談室A 窓際	0.06	0.07	0.08
(4) 1階相談室A 中央	0.09	0.10	0.09
(5) 1階多目的ホールB 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階多目的ホールB 中央	0.06	0.06	0.06
(7) 1階生活科室 窓際	0.09	0.08	0.08
(8) 1階生活科室 中央	0.10	0.10	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.95	0.19	0.14
(10) 雨樋B 校舎	0.19	0.10	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.10	0.09	0.08
(12) 植物A	0.10	0.09	0.09
(13) 植物B	0.10	0.09	0.09
(14) 植物C (林の中)	0.13	0.09	0.10
(15) 植物D (立木の間)	0.18	0.14	0.12
(16) 排水溝A	0.10	0.10	0.10
(17) 排水溝B	0.13	0.09	0.08
(18) 遊具 (鉄棒)	0.09	0.11	0.10
(19) H23年度除染土砂埋設場所	0.11	0.11	0.09
(20) 雨樋D 校舎	0.32	0.20	0.13