


測定場所：宮本小学校
 住所：宮本町五丁目85番地
 測定日時：平成24年6月20日（水曜）
 14時10分～16時14分
 天気：晴れ

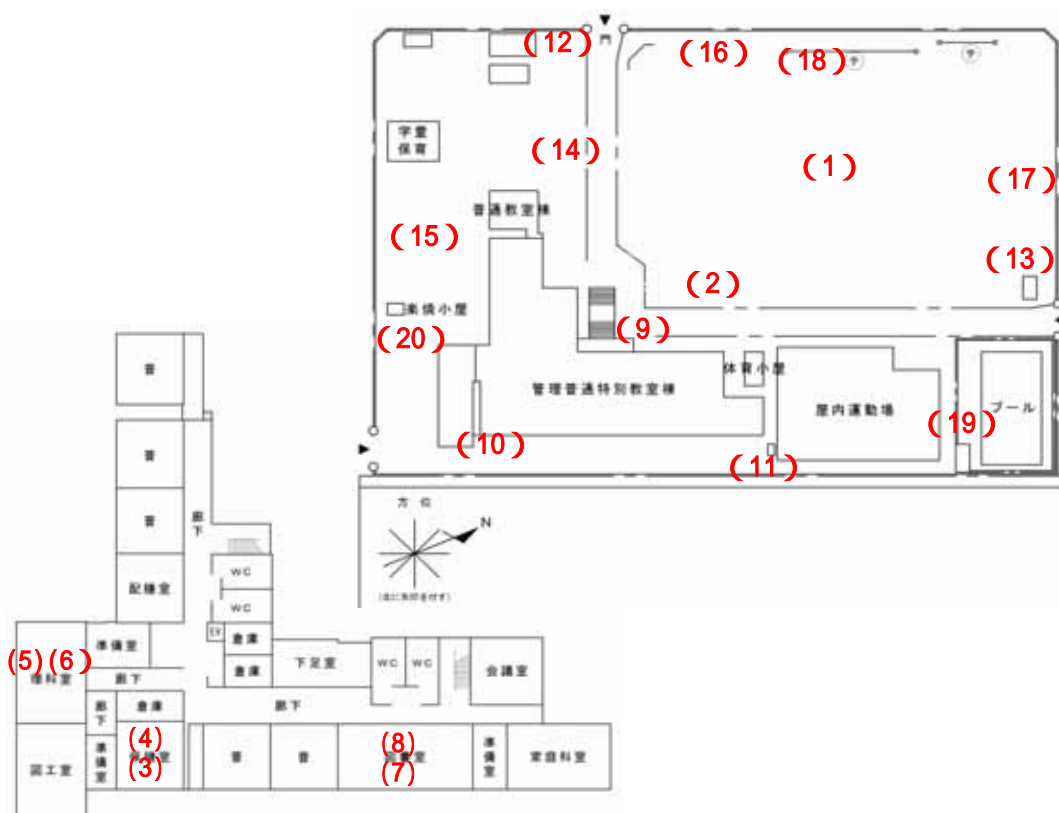

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.09	0.09
(2) 砂場	0.09	0.09	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.07	0.08	0.09
(4) 1階保健室A 中央	0.10	0.10	0.09
(5) 1階理科室B 窓際	0.07	0.08	0.08
(6) 1階理科室B 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階図書室C 窓際	0.09	0.08	0.08
(8) 1階図書室C 中央	0.08	0.08	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.12	0.10	0.10
(10) 雨樋B 校舎	0.14	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.12	0.08	0.06
(12) 植物A	0.10	0.08	0.08
(13) 植物B	0.13	0.12	0.10
(14) 植物C (駐車場脇)	0.05	0.06	0.05
(15) 植物D (花壇)	0.09	0.08	0.07
(16) 排水溝A	0.11	0.10	0.09
(17) 排水溝B	0.12	0.10	0.11
(18) 遊具 (鉄棒)	0.13	0.09	0.09
(19) H23年度除染土砂埋設場所	0.08	0.11	0.09
(20) 雨樋 元楽焼小屋	0.25	0.12	0.09