


測定場所：西方小学校
 住所：西方二丁目12番地1
 測定日時：平成24年6月21日（木曜）
 10時26分～12時15分
 天気：曇り

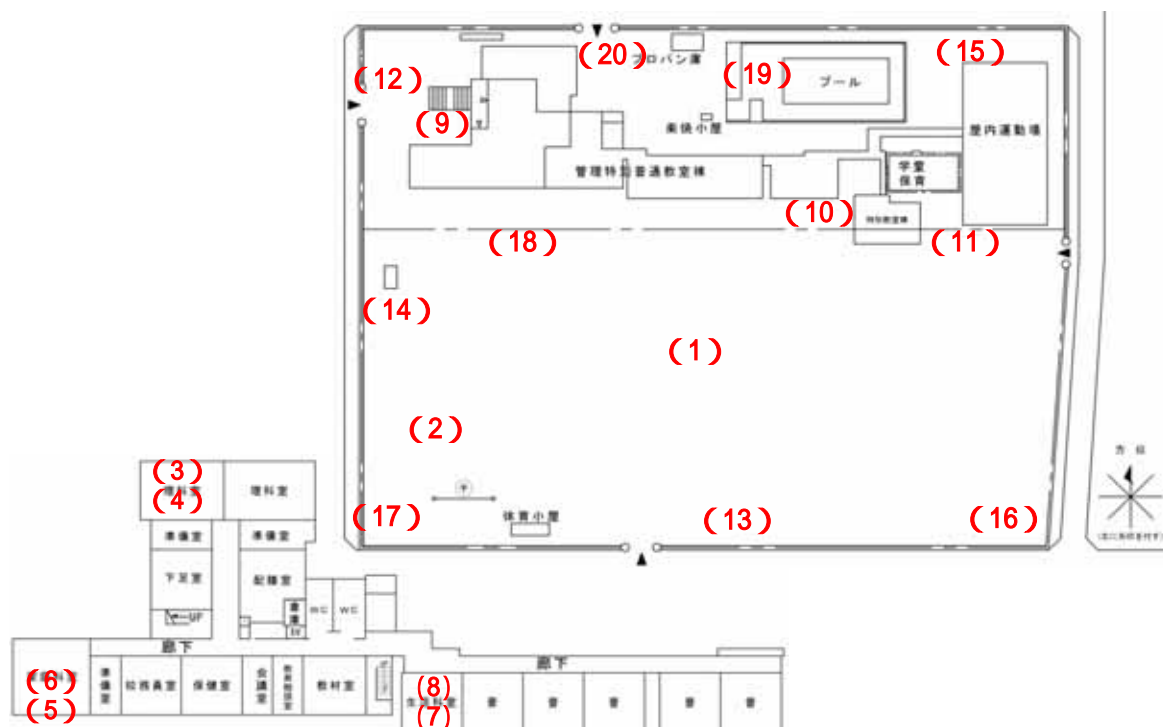

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.13	0.11	0.12
(2) 砂場	0.09	0.08	0.09
(3) 1階第一理科室A 窓際	0.09	0.09	0.09
(4) 1階第一理科室A 中央	0.09	0.09	0.10
(5) 1階普通教室B 窓際	0.09	0.09	0.09
(6) 1階普通教室B 中央	0.10	0.10	0.10
(7) 1階生活科室C 窓際	0.09	0.10	0.10
(8) 1階生活科室C 中央	0.11	0.10	0.11
(9) 雨樋A 校舎	0.11	0.11	0.10
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.08	0.08
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.11	0.10	0.10
(12) 植物A	0.09	0.10	0.12
(13) 植物B	0.09	0.11	0.10
(14) 植物C (園芸)	0.09	0.09	0.09
(15) 植物D (体育館裏)	0.12	0.11	0.10
(16) 排水溝A	0.21	0.16	0.12
(17) 排水溝B	0.09	0.11	0.11
(18) 遊具 (鉄棒)	0.13	0.12	0.13
(19) プールデッキ	0.07	0.05	0.06
(20) 北門 入口付近	0.11	0.10	0.09