


測定場所：中央中学校  
 住所：宮前一丁目18番地1  
 測定日時：平成24年7月5日（木曜）  
 9時40分～11時50分  
 天気：晴れ

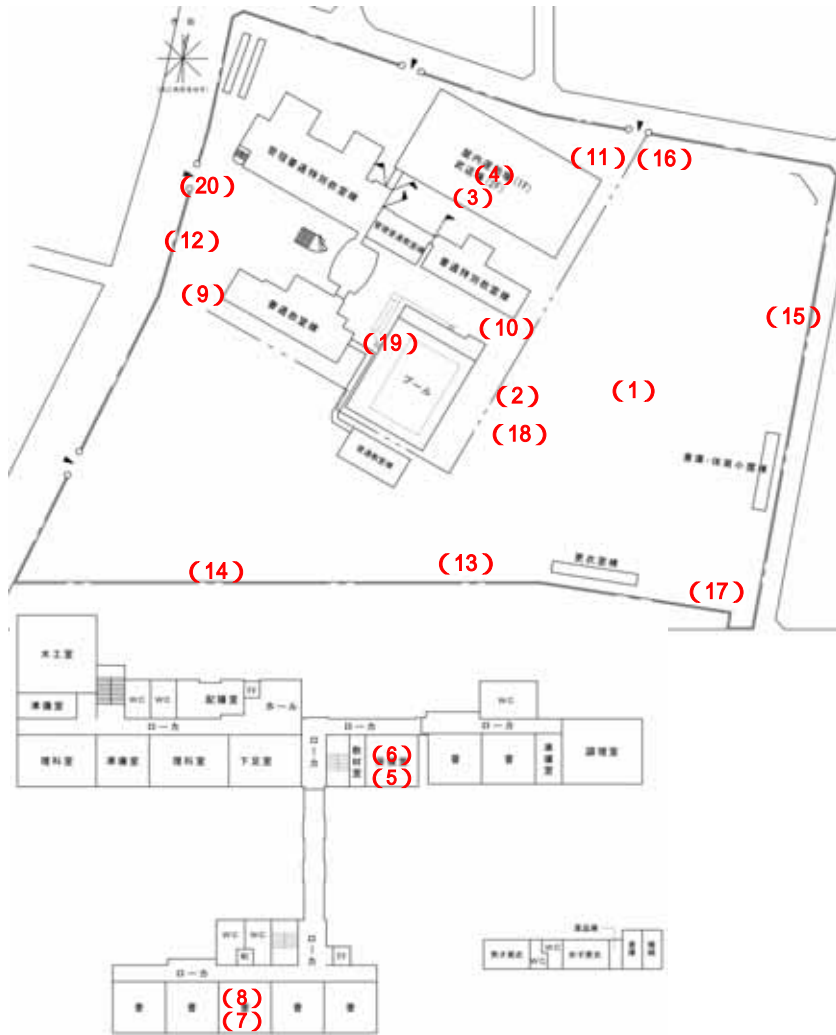

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.07	0.08
(2) 砂場	0.06	0.07	0.08
(3) 1階体育館A 窓際	0.07	0.06	0.06
(4) 1階体育館A 中央	0.05	0.05	0.05
(5) 1階2-1教室B 窓際	0.08	0.08	0.09
(6) 1階2-1教室B 中央	0.08	0.09	0.08
(7) 1階1-3教室C 窓際	0.07	0.08	0.08
(8) 1階1-3教室C 中央	0.08	0.09	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.07	0.07	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.10	0.10	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.08	0.07	0.07
(12) 植物A	0.06	0.06	0.06
(13) 植物B	0.11	0.11	0.11
(14) 植物C (立木)	0.11	0.11	0.10
(15) 植物D (立木)	0.13	0.11	0.10
(16) 排水溝A	0.09	0.09	0.08
(17) 排水溝B	0.15	0.11	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.10	0.10	0.10
(19) プールデッキ	0.07	0.07	0.05
(20) 正門 排水溝	0.08	0.08	0.07