


測定場所：大袋東学童保育室

住所：袋山1750

測定日時：平成24年7月9日（月曜）

10時05分 ~ 10時16分

天気：晴れ

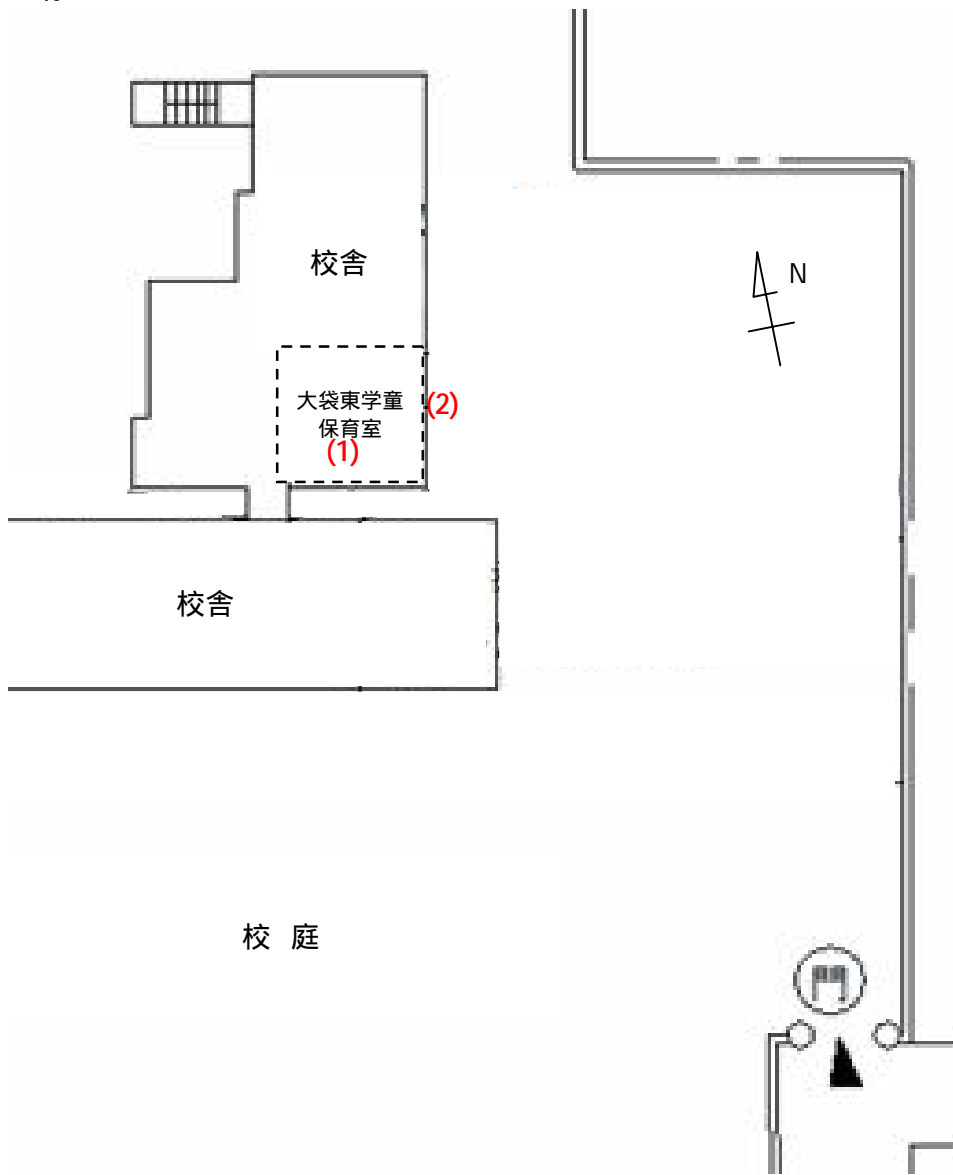

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.08	0.08	0.09
(2) 玄関	0.06	0.07	0.08