

桜井保育所


測定場所：桜井保育所

住所：平方1349

測定日時：平成24年10月10日（水曜）

15時45分～16時58分

天気：曇りのち晴れ

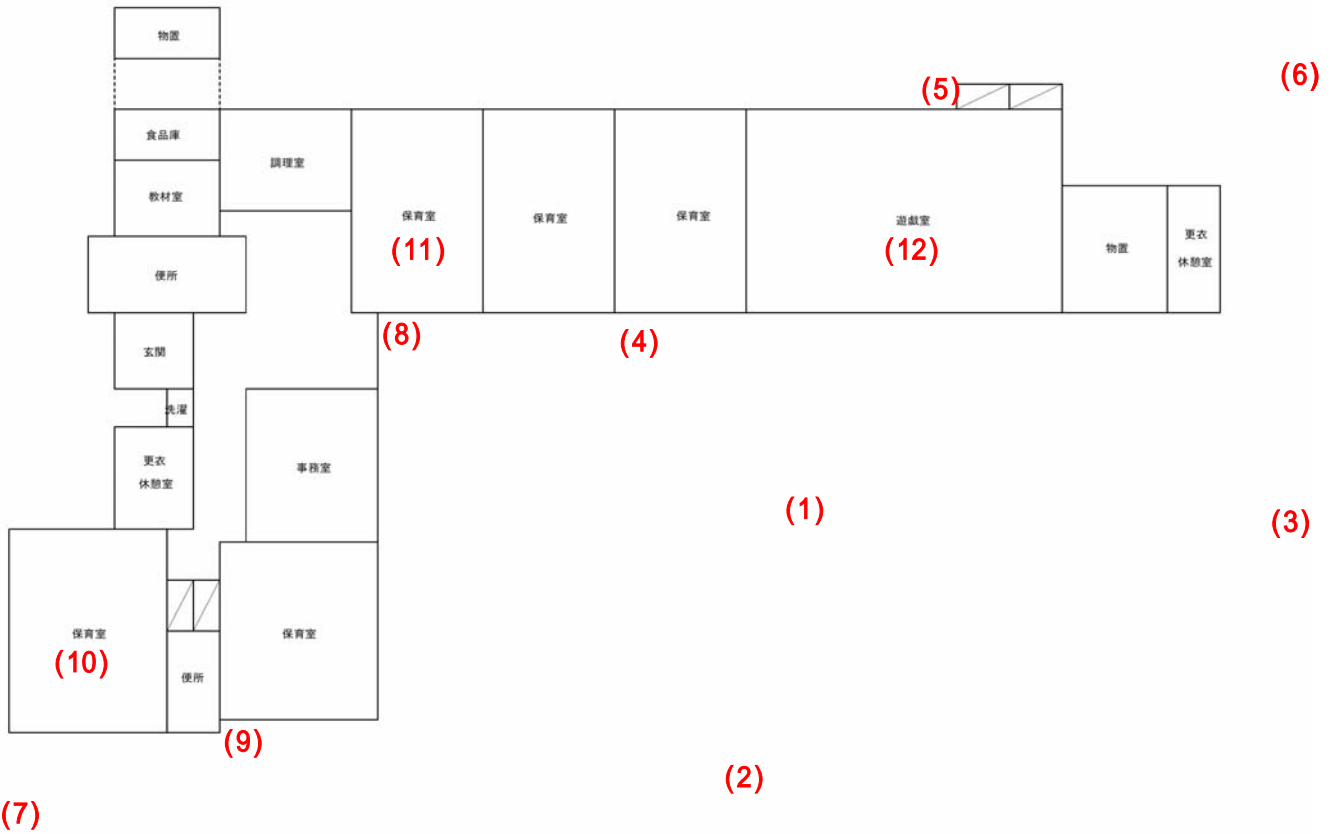

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.08	0.08
(2) 砂場	0.06	0.06	0.06
(3) 遊具(滑り台)	0.10	0.09	0.07
(4) 雨樋A	0.11	0.07	0.07
(5) 雨樋B	0.26	0.10	0.07
(6) 植物A	0.08	0.07	0.07
(7) 植物B	0.09	0.08	0.07
(8) 排水溝A	0.09	0.07	0.07
(9) 排水溝B	0.09	0.07	0.07
(10) 乳児室(2歳児)	0.07	0.07	0.06
(11) 保育室(3歳児)	0.06	0.07	0.07
(12) ホール(遊戯室)	0.06	0.06	0.07