

第二越谷保育園


測定場所：第二越谷保育園

住所：増森396-1

測定日時：平成24年12月14日（金曜）

8時48分 ~ 10時18分

天気：晴れ

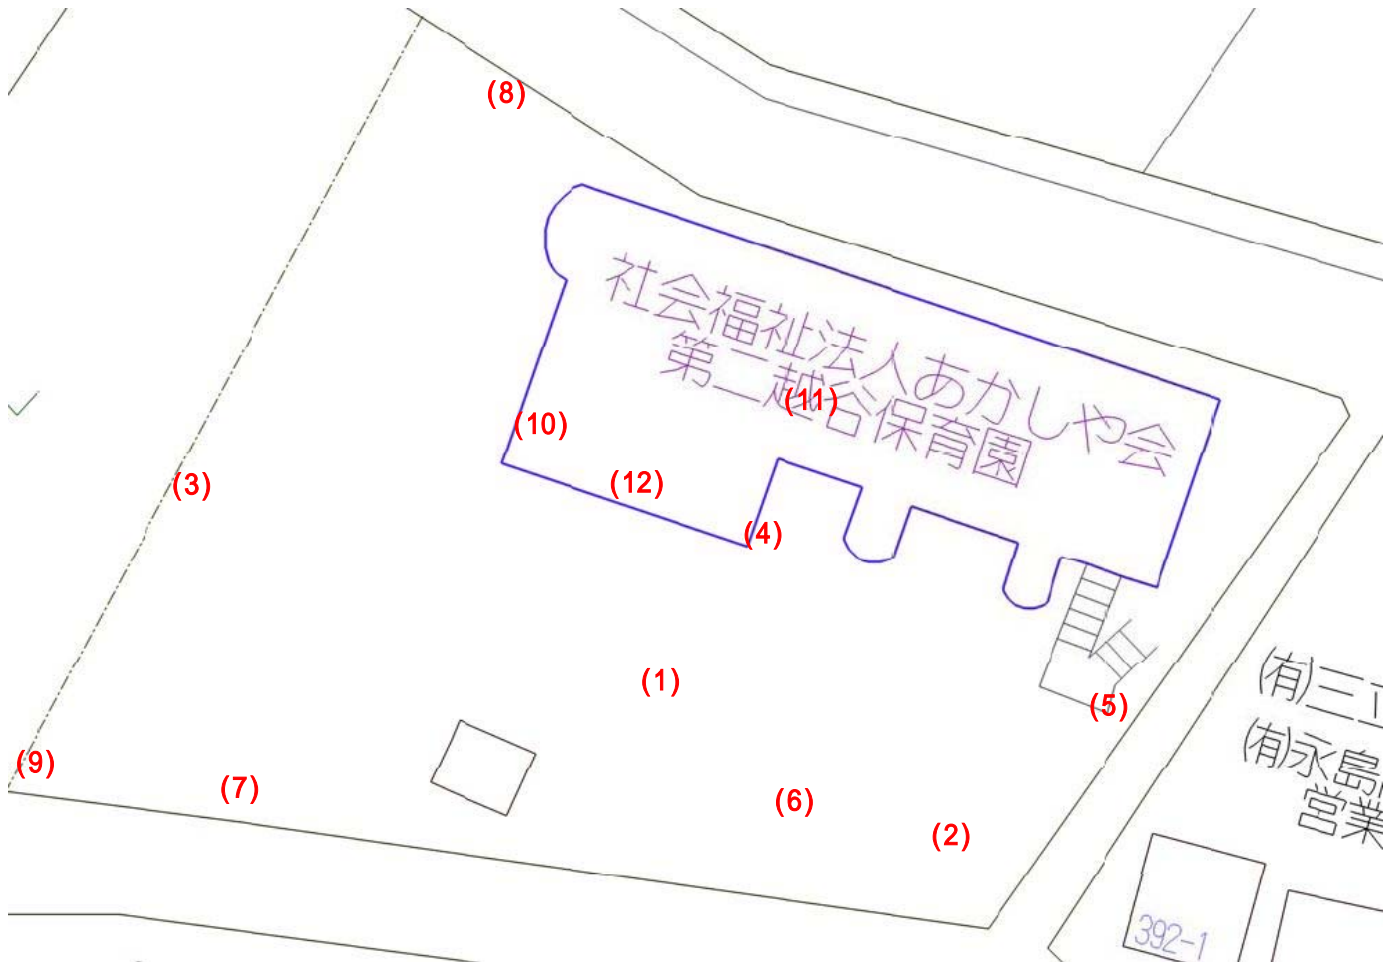

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|------------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| (2) 砂場 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| (3) 遊具 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| (4) 雨樋A | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| (5) 雨樋B | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| (6) 植物A | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| (7) 植物B | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| (8) 排水溝A | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| (9) 排水溝B | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| (10) 乳児室（0歳児・2階） | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| (11) 保育室（3歳児） | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| (12) 遊戯室（ホール） | 0.06 | 0.06 | 0.06 |