


南越谷保育園

測定場所：南越谷保育園

住所：七左町1-347

測定日時：平成24年11月5日（月曜）
14時27分 ~ 16時05分

天気：曇りのち晴れ

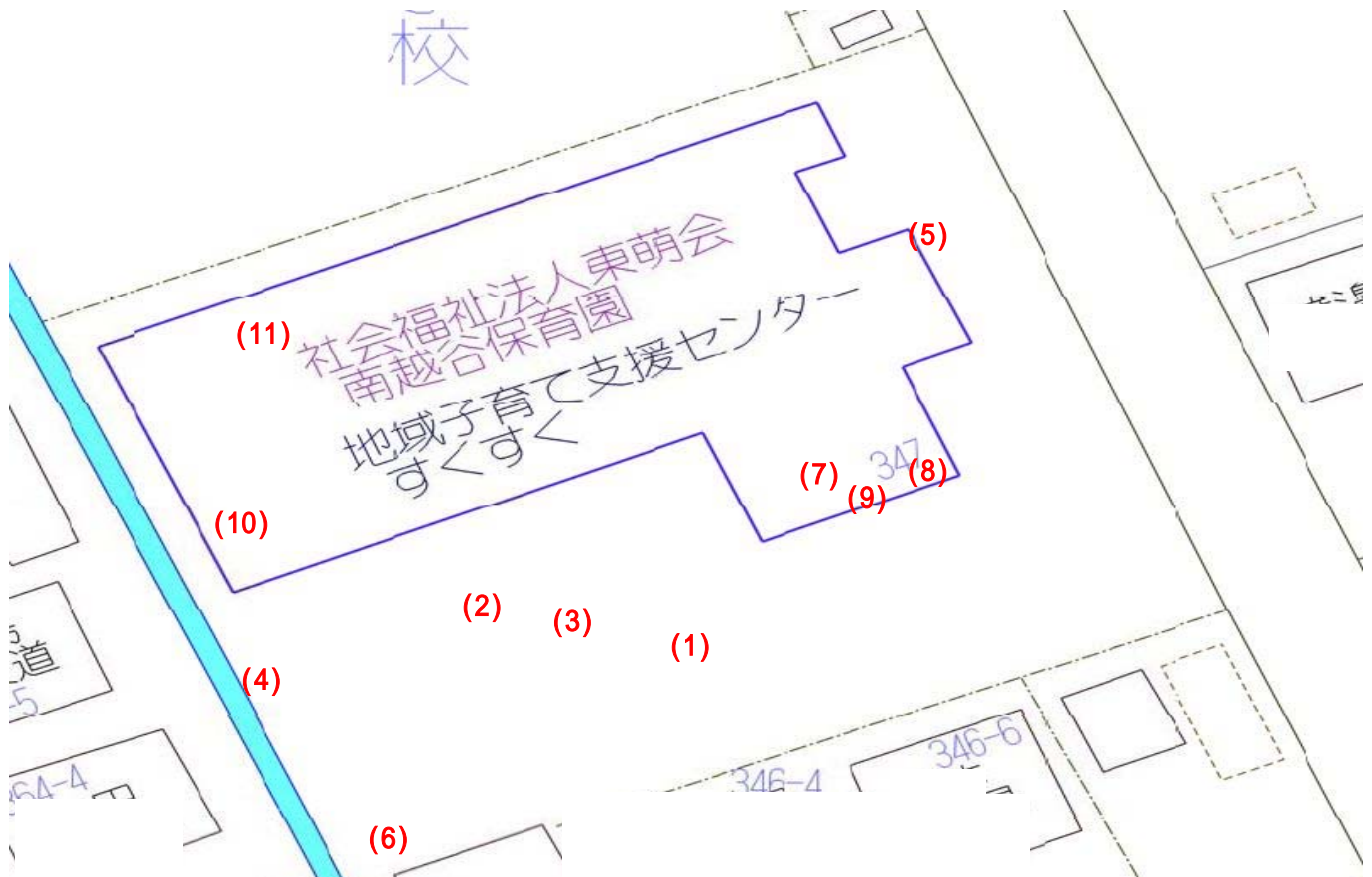

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.09	0.08	0.08
(2) 砂場	0.08	0.08	0.08
(3) 遊具	0.18	0.10	0.09
(4) 植物A	0.10	0.11	0.09
(5) 植物B	0.07	0.08	0.08
(6) 排水溝A	0.07	0.09	0.08
(7) 排水溝B (2階)	0.05	0.06	0.05
(8) 排水溝C (2階)	0.09	0.06	0.06
(9) 保育室 (0歳児)	0.05	0.05	0.05
(10) 保育室 (2歳児)	0.04	0.05	0.05
(11) 遊戯室 (ホール2階)	0.05	0.05	0.06