

桜井南小学校


測定場所：桜井南小学校

住所：下間久里226番地

測定日時：平成24年11月13日（火曜）

9時15分～11時36分

天気：曇り時々晴れ

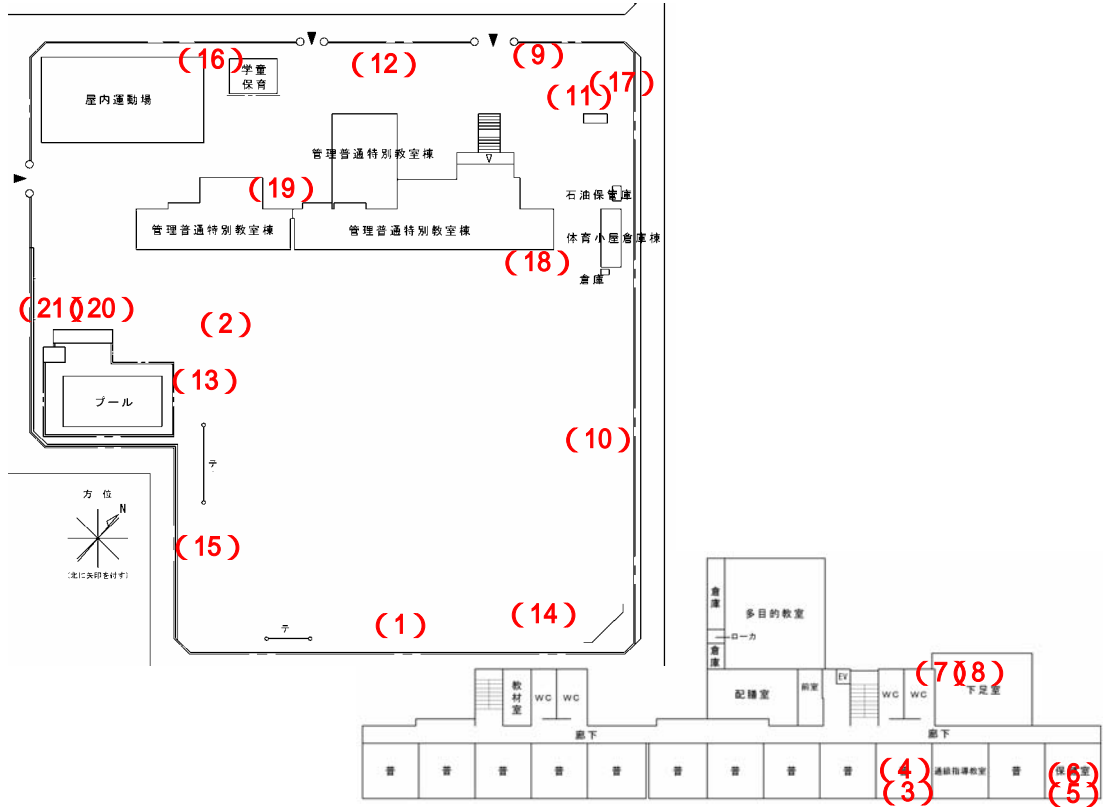

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.20	0.14	0.14
(2) 砂場	0.06	0.08	0.08
(3) 1階1年5組A 窓際	0.06	0.06	0.06
(4) 1階1年5組A 中央	0.07	0.07	0.07
(5) 1階保健室B 窓際	0.06	0.06	0.07
(6) 1階保健室B 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階下足室C 窓際	0.10	0.09	0.08
(8) 1階下足室C 中央	0.08	0.08	0.08
(9) 植物A	0.09	0.08	0.07
(10) 植物B	0.12	0.11	0.10
(11) 植物C (畑)	0.07	0.07	0.07
(12) 植物D (ピオトープ)	0.09	0.10	0.08
(13) 排水溝A	0.11	0.09	0.10
(14) 排水溝B	0.11	0.10	0.10
(15) 遊具 (すべり台)	0.15	0.09	0.09
(16) 除染土砂埋設場所	0.09	0.08	0.09
(17) 排水溝残土	0.55	0.31	0.22
(18) 雨樋1 校舎	0.06	0.08	0.06
(19) 雨樋2 校舎	0.08	0.07	0.07
(20) 雨樋3 他棟	0.14	0.09	0.09
(21) 雨樋4 他棟	0.15	0.10	0.08