

城ノ上小学校

測定場所：城ノ上小学校


住所：増林6066番地1

測定日時：平成24年11月27日（火曜）

13時05分～15時56分

天気：晴れ


【校庭等】

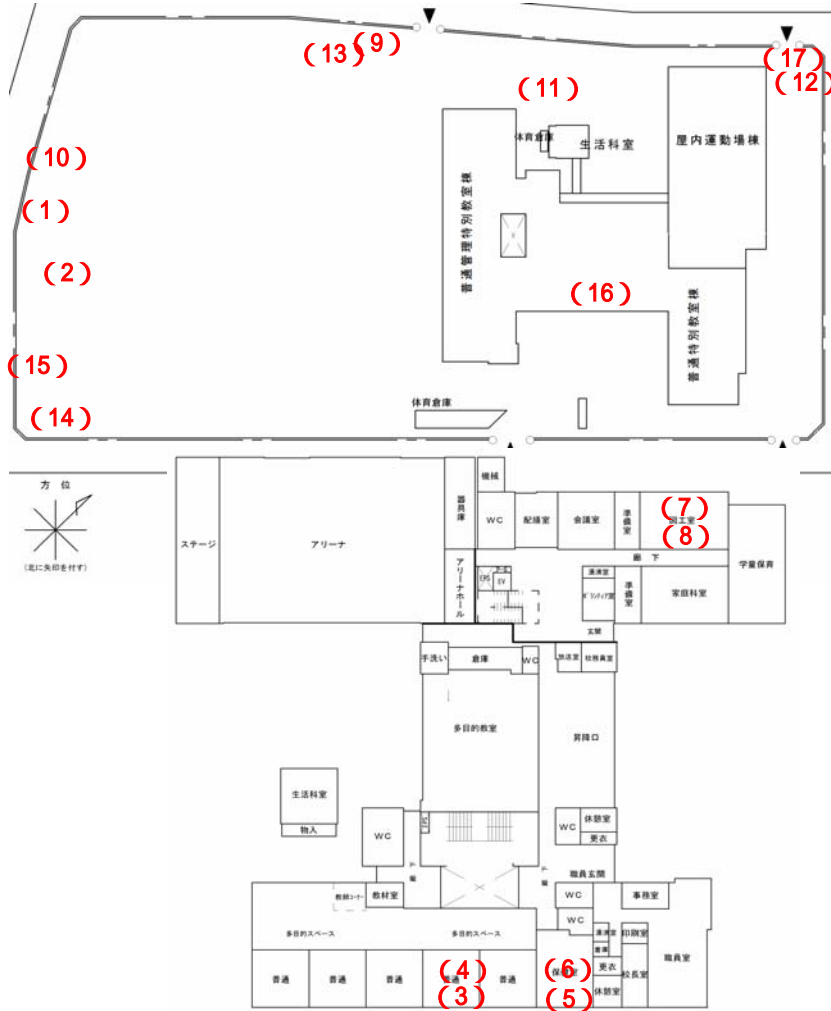

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.11	0.10
(2) 砂場	0.07	0.07	0.07
(3) 1階1年4組A 窓際	0.06	0.05	0.06
(4) 1階1年4組A 中央	0.05	0.07	0.05
(5) 1階保健室B 窓際	0.05	0.04	0.05
(6) 1階保健室B 中央	0.06	0.06	0.06
(7) 1階図工室C 窓際	0.05	0.05	0.04
(8) 1階図工室C 中央	0.05	0.05	0.05
(9) 植物A	0.06	0.07	0.08
(10) 植物B	0.13	0.12	0.11
(11) 植物C (立木)	0.09	0.08	0.09
(12) 植物D (立木)	0.06	0.07	0.08
(13) 排水溝A	0.08	0.10	0.10
(14) 排水溝B	0.09	0.09	0.09
(15) 遊具(すべり台)	0.09	0.10	0.10
(16) 下足室	0.06	0.07	0.07
(17) 排水溝	0.10	0.10	0.08

城ノ上小学校

【雨樋】

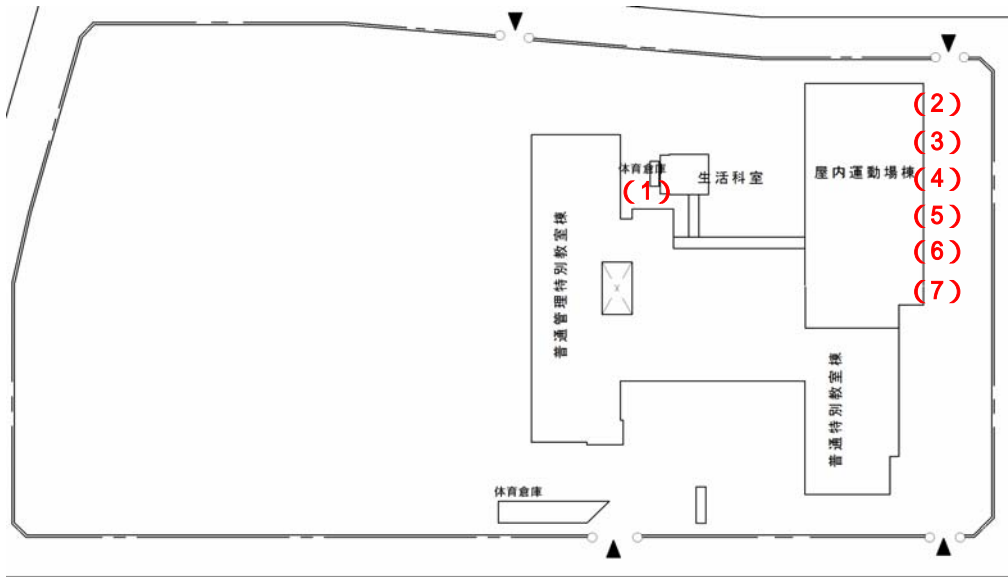

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 雨樋 1 校舎	0.14	0.09	0.08
(2) 雨樋 2 校舎	0.09	0.09	0.08
(3) 雨樋 3 校舎	0.10	0.08	0.06
(4) 雨樋 4 校舎	0.09	0.08	0.07
(5) 雨樋 5 校舎	0.09	0.09	0.07
(6) 雨樋 6 校舎	0.08	0.08	0.08
(7) 雨樋 7 校舎	0.09	0.09	0.07