


平方中学校

測定場所：平方中学校  
 住所：平方2115番地  
 測定日時：平成24年10月11日（木曜）  
 13時15分～16時11分  
 天気：晴れのち曇り

【校庭等】

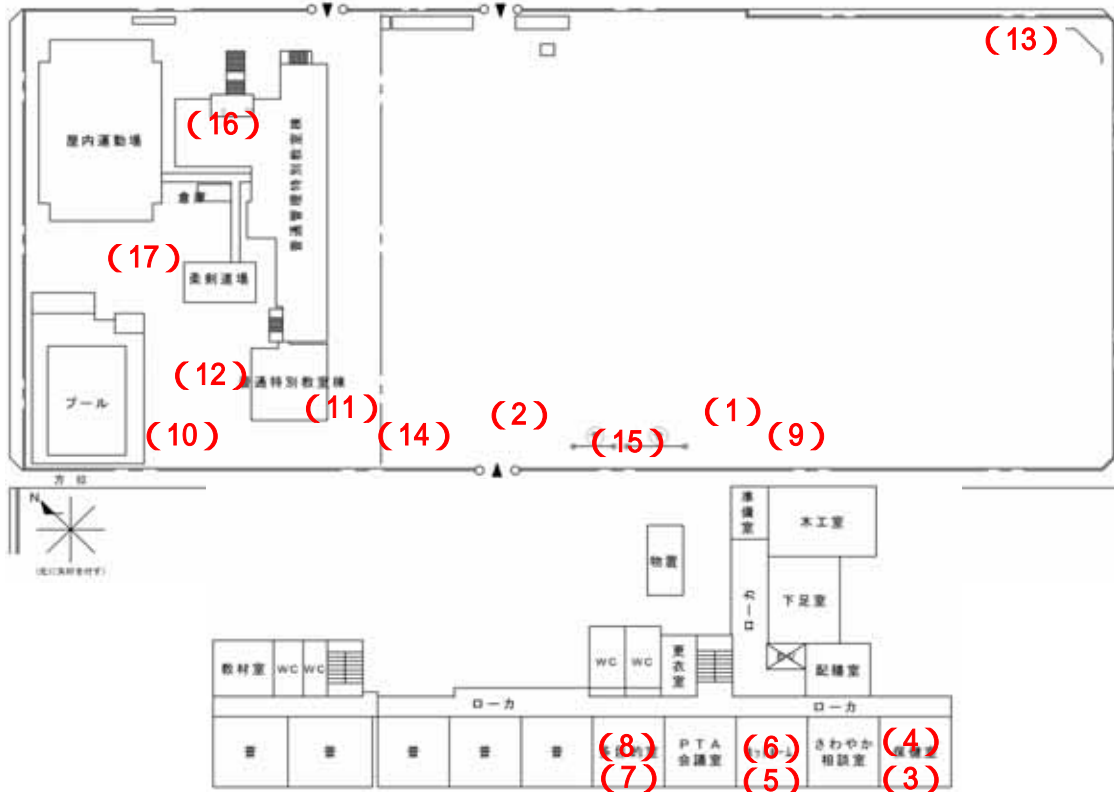

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.20	0.15	0.12
(2) 砂場	0.11	0.11	0.10
(3) 1階保健室A 窓際	0.09	0.09	0.09
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.10	0.08
(5) 1階ほっとルームB 窓際	0.08	0.08	0.08
(6) 1階ほっとルームB 中央	0.10	0.09	0.08
(7) 1階進路ルームC 窓際	0.08	0.07	0.07
(8) 1階進路ルームC 中央	0.08	0.09	0.09
(9) 植物A	0.11	0.11	0.09
(10) 植物B	0.12	0.09	0.08
(11) 植物C (校舎前立木)	0.08	0.09	0.08
(12) 植物D (広場)	0.10	0.10	0.08
(13) 排水溝A	0.08	0.09	0.08
(14) 排水溝B	0.08	0.11	0.10
(15) 遊具 (鉄棒)	0.21	0.17	0.14
(16) 下足室	0.10	0.09	0.09
(17) 湿地 (雨水溝傍)	0.14	0.10	0.10

