

大袋北学童保育室


測定場所：大袋北学童保育室

住所：袋山515

測定日時：平成24年10月25日（木曜）

13時05分 ~ 13時25分

天気：曇り

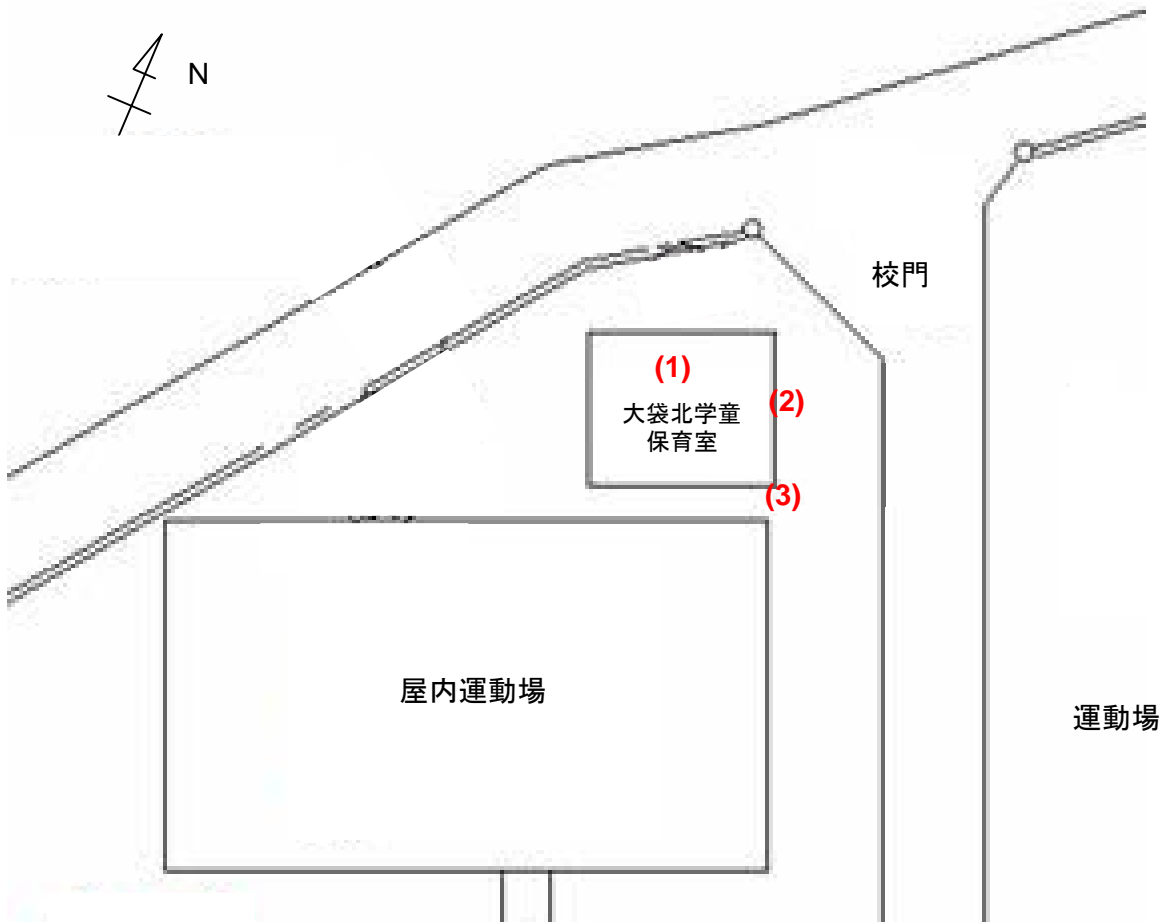

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.06	0.06
(2) 玄関	0.07	0.07	0.06
(3) 雨樋	0.14	0.11	0.09