

新方学童保育室


測定場所：新方学童保育室

住所：北川崎178

測定日時：平成24年10月29日（月曜）

13時06分 ~ 13時19分

天気：晴れ

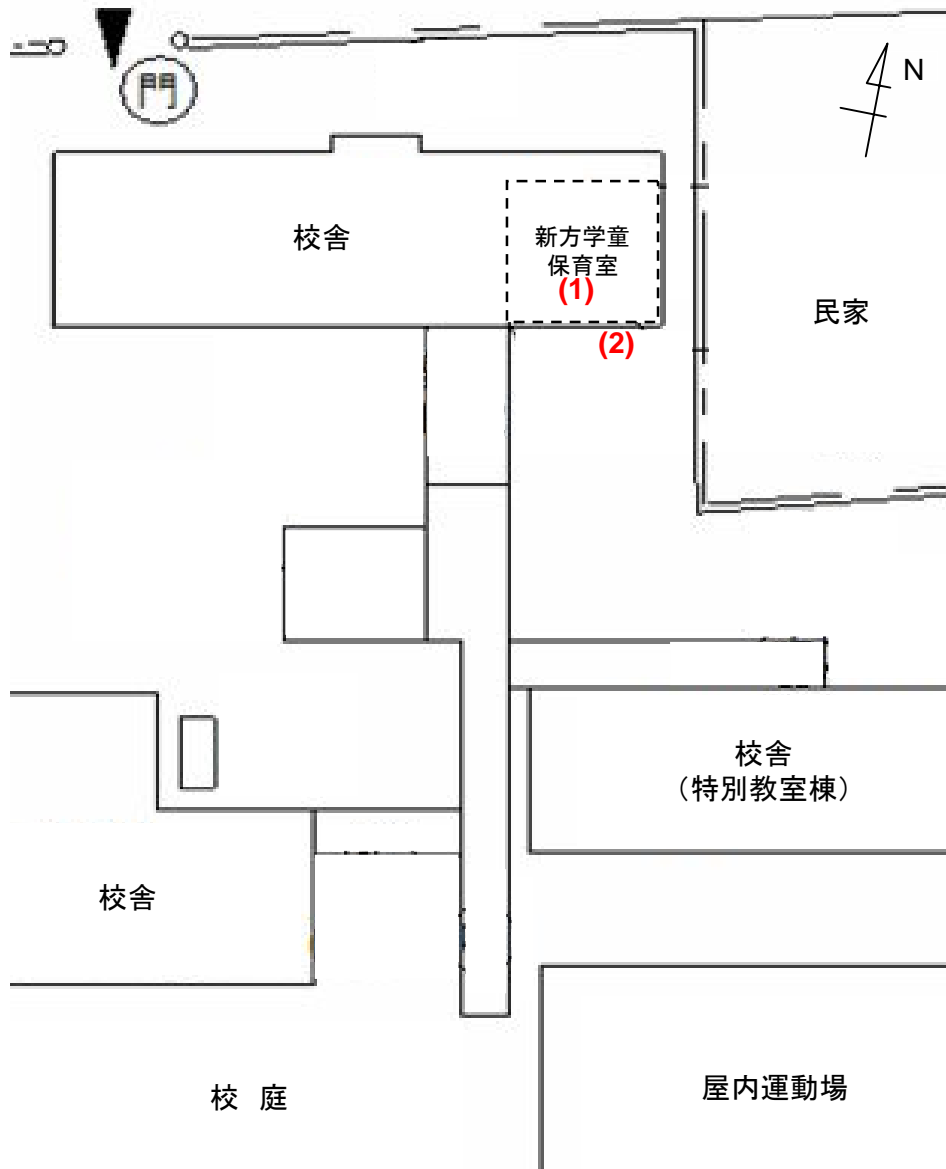

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.09	0.10	0.09
(2) 玄関	0.08	0.07	0.08