


清浄院幼稚園

測定場所 : 清浄院幼稚園
 住 所 : 大松700
 測定日時 : 平成24年12月13日 (木曜)
 13時21分 ~ 14時30分
 天 気 : 晴れ

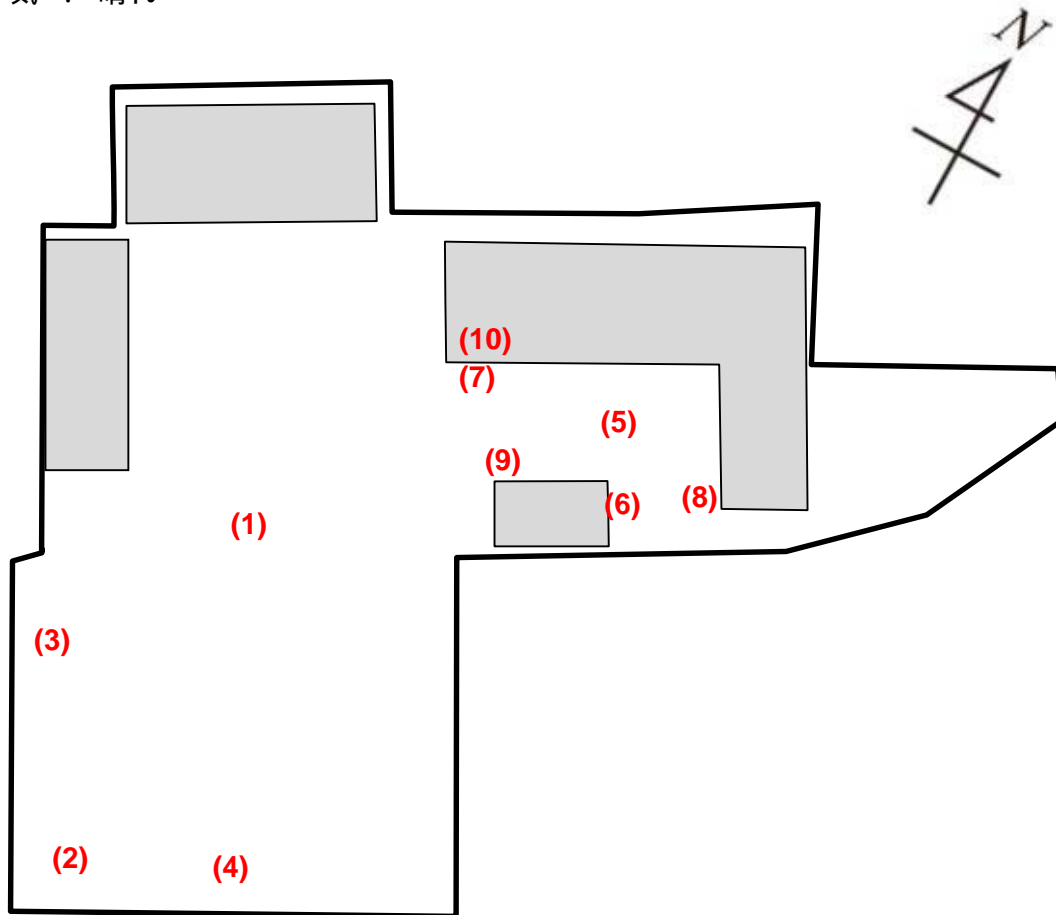

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.10	0.09	0.09
(2) 砂場	0.09	0.08	0.07
(3) 遊具	0.08	0.07	0.07
(4) 植物A	0.08	0.08	0.08
(5) 植物B	0.06	0.06	0.07
(6) 排水溝A	0.13	0.13	0.11
(7) 排水溝B	0.07	0.07	0.07
(8) 雨樋A	0.10	0.08	0.08
(9) 雨樋B	0.10	0.09	0.09
(10) 室内	0.06	0.06	0.05