

# 新方保育所


測定場所：新方保育所

住所：北川崎729-1

測定日時：平成25年3月19日（火曜）

10時10分 ~ 11時33分

天気：晴れ

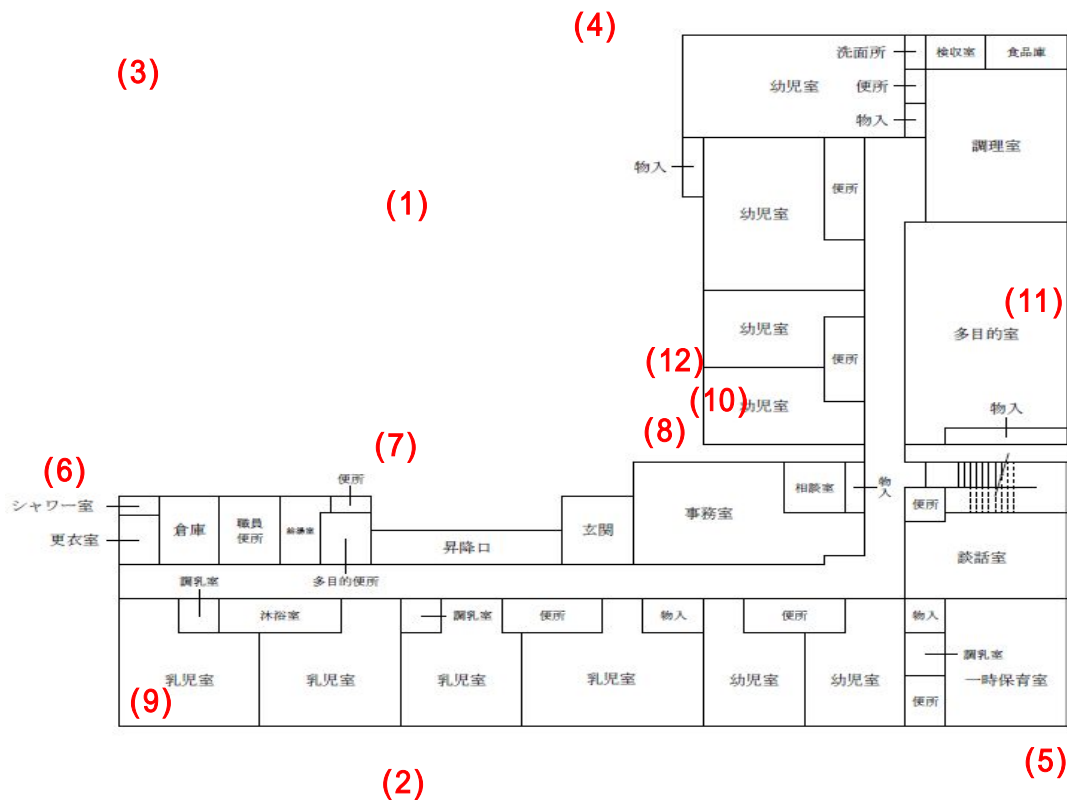

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.11	0.09	0.09
(2) 砂場	0.07	0.07	0.07
(3) 遊具	0.10	0.10	0.08
(4) 植物 A	0.09	0.08	0.07
(5) 植物 B	0.13	0.08	0.08
(6) 排水溝 A	0.08	0.08	0.06
(7) 排水溝 B	0.07	0.07	0.07
(8) 排水溝 C	0.07	0.06	0.06
(9) 保育室(0歳児)	0.06	0.05	0.05
(10) 保育室(3歳児)	0.05	0.05	0.05
(11) 遊戯室(ホール)	0.05	0.05	0.04
(12) その他	0.30	0.11	0.07