

しらとり保育園


測定場所：しらとり保育園

住所：弥十郎275-1

測定日時：平成25年3月13日（水曜）

13時38分 ~ 14時40分

天気：晴れ

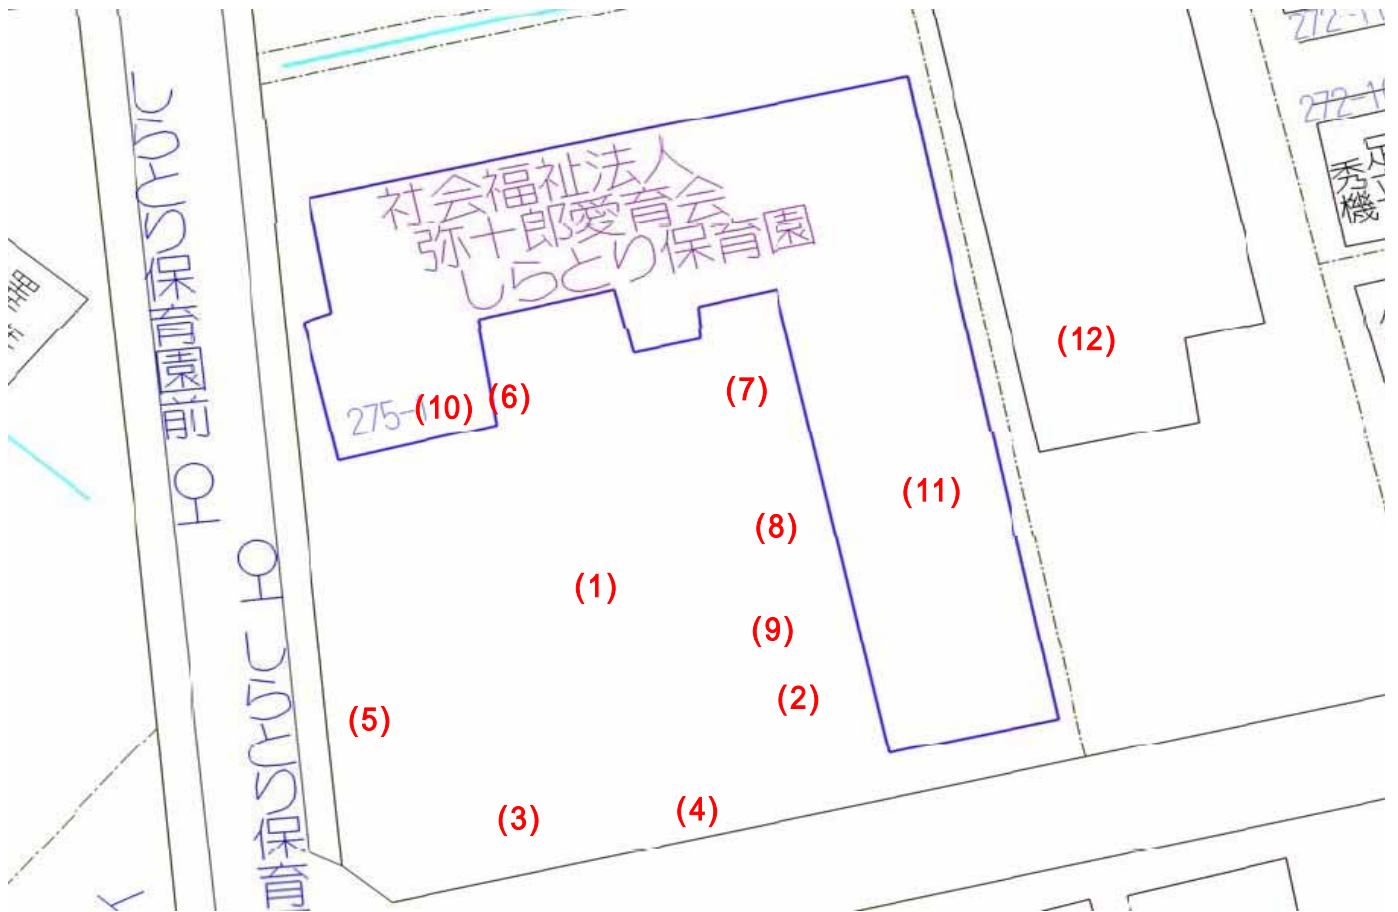

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.09	0.10	0.09
(2) 砂場	0.08	0.06	0.07
(3) 遊具	0.12	0.11	0.10
(4) 植物A	0.11	0.10	0.10
(5) 植物B	0.11	0.11	0.10
(6) 排水溝A	0.14	0.10	0.10
(7) 排水溝B	0.09	0.09	0.09
(8) 排水溝C	0.07	0.07	0.07
(9) 排水溝D	0.08	0.08	0.09
(10) 保育室(0歳児)	0.07	0.07	0.07
(11) 保育室(3歳児)	0.07	0.06	0.07
(12) 遊戯室(ホール)	0.03	0.03	0.04