


出羽小学校

測定場所：出羽小学校
 住所：谷中町二丁目69番地
 測定日時：平成25年2月25日（月曜）
 13時02分～15時50分
 天気：晴れ

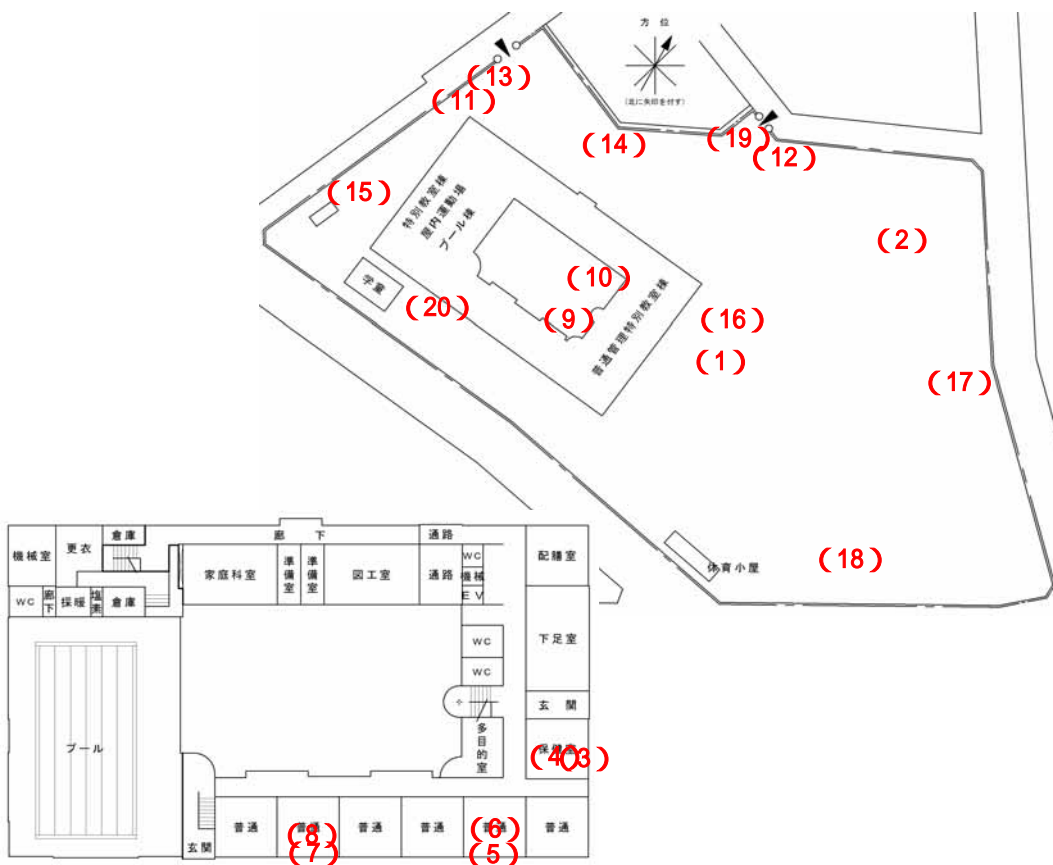

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.14	0.14	0.11
(2) 砂場	0.08	0.09	0.08
(3) 1階保健室内A 窓際	0.07	0.07	0.07
(4) 1階保健室内A 中央	0.07	0.07	0.06
(5) 1階なかよし室内B 窓際	0.07	0.08	0.07
(6) 1階なかよし室内B 中央	0.06	0.07	0.07
(7) 1階1年3組室内C 窓際	0.06	0.06	0.07
(8) 1階1年3組室内C 中央	0.06	0.07	0.06
(9) 雨樋A 校舎	0.09	0.09	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.08	0.07
(11) 雨樋C 校舎	0.08	0.08	0.08
(12) 植物A	0.08	0.08	0.08
(13) 植物B	0.09	0.09	0.08
(14) 植物C (植栽)	0.09	0.09	0.08
(15) 植物D (植栽)	0.12	0.11	0.10
(16) 排水溝A	0.10	0.09	0.09
(17) 排水溝B	0.13	0.10	0.11
(18) 遊具(鉄棒)	0.09	0.09	0.09
(19) 正門前	0.11	0.10	0.09
(20) 出入口 外	0.09	0.08	0.08