


増林小学校

測定場所：増林小学校  
 住所：増林二丁目512番地  
 測定日時：平成25年3月14日（木曜）  
 13時24分～15時04分  
 天気：曇り

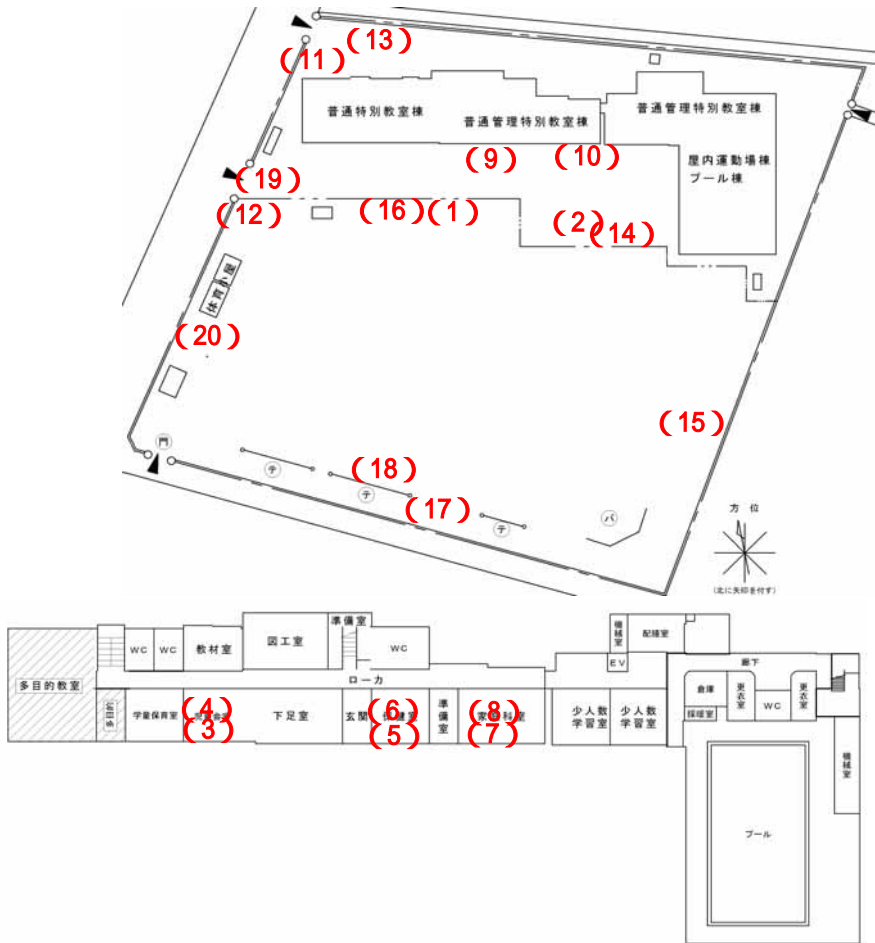

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.13	0.11	0.11
(2) 砂場	0.07	0.08	0.09
(3) 1階児童会室内A 窓際	0.09	0.09	0.08
(4) 1階児童会室内A 中央	0.09	0.08	0.09
(5) 1階保健室内B 窓際	0.07	0.07	0.08
(6) 1階保健室内B 中央	0.10	0.08	0.09
(7) 1階家庭科室内C 窓際	0.07	0.07	0.08
(8) 1階家庭科室内C 中央	0.07	0.08	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.10	0.09	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.07	0.07
(11) 雨樋C 校舎	0.10	0.09	0.09
(12) 植物A	0.09	0.11	0.10
(13) 植物B	0.09	0.08	0.08
(14) 植物C (花壇)	0.07	0.05	0.04
(15) 植物D (農園)	0.07	0.08	0.08
(16) 排水溝A	0.10	0.11	0.10
(17) 排水溝B	0.13	0.11	0.12
(18) 遊具(鉄棒)	0.15	0.13	0.12
(19) 正門前	0.09	0.06	0.08
(20) 農園	0.10	0.09	0.09