

大袋東小学校


測定場所：大袋東小学校

住所：袋山1,750番地

測定日時：平成25年1月30日（水曜）

13時33分 ~ 15時43分

天気：晴れ

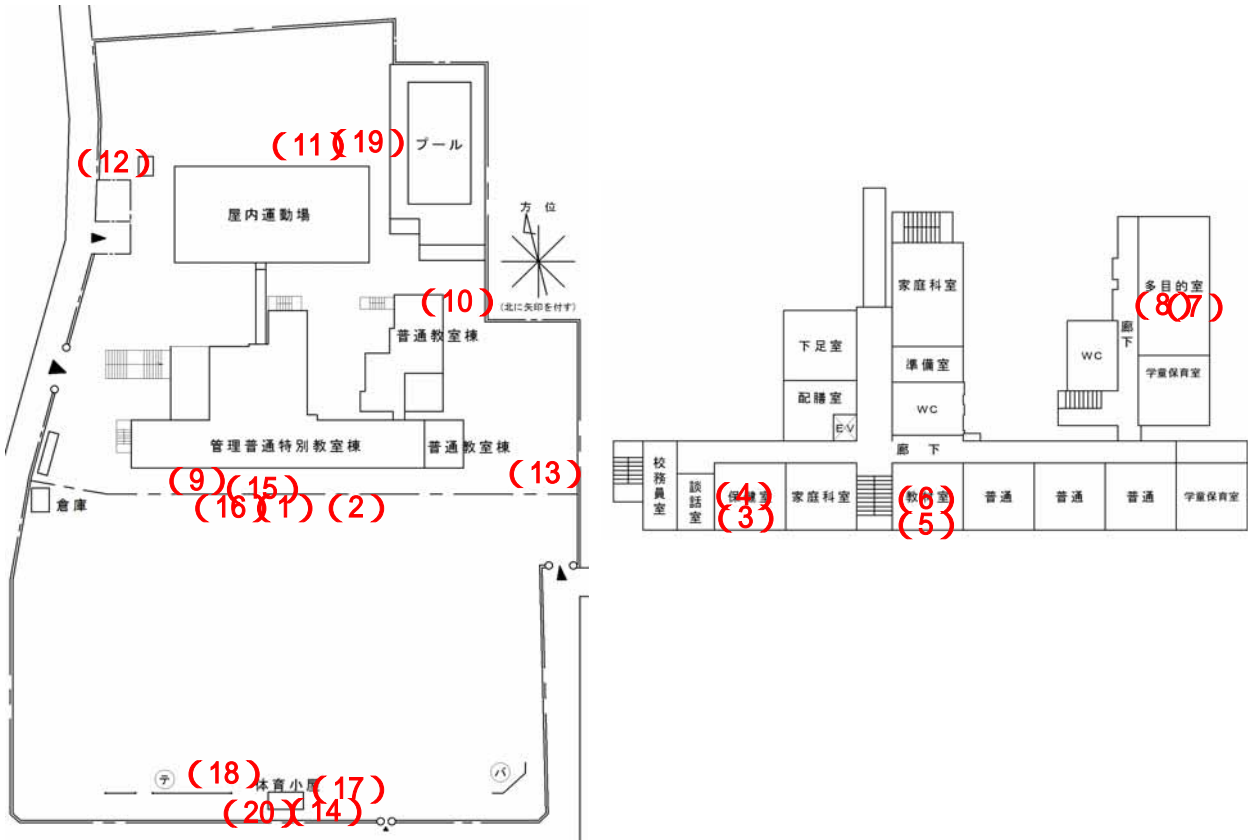

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.10	0.08
(2) 砂場	0.09	0.09	0.09
(3) 1階保健室内A 窓際	0.10	0.08	0.09
(4) 1階保健室内A 中央	0.09	0.09	0.09
(5) 1階教材室内B 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階教材室内B 中央	0.07	0.07	0.08
(7) 1階多目的室内C 窓際	0.09	0.08	0.09
(8) 1階多目的室内C 中央	0.10	0.10	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.09	0.09	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.20	0.13	0.11
(12) 植物A	0.09	0.08	0.06
(13) 植物B	0.08	0.08	0.08
(14) 植物C ( 藤棚 )	0.10	0.09	0.09
(15) 植物D ( 植栽 )	0.07	0.09	0.08
(16) 排水溝A	0.11	0.09	0.09
(17) 排水溝B	0.08	0.09	0.08
(18) 遊具 ( 鉄棒 )	0.10	0.09	0.08
(19) 除染土砂埋設場所	0.07	0.07	0.06
(20) 体育小屋横盛土	0.21	0.10	0.08