

鷲後小学校


測定場所：鷲後小学校

住所：東大沢二丁目1番地1

測定日時：平成25年1月30日（水曜）

13時00分～15時28分

天気：晴れ

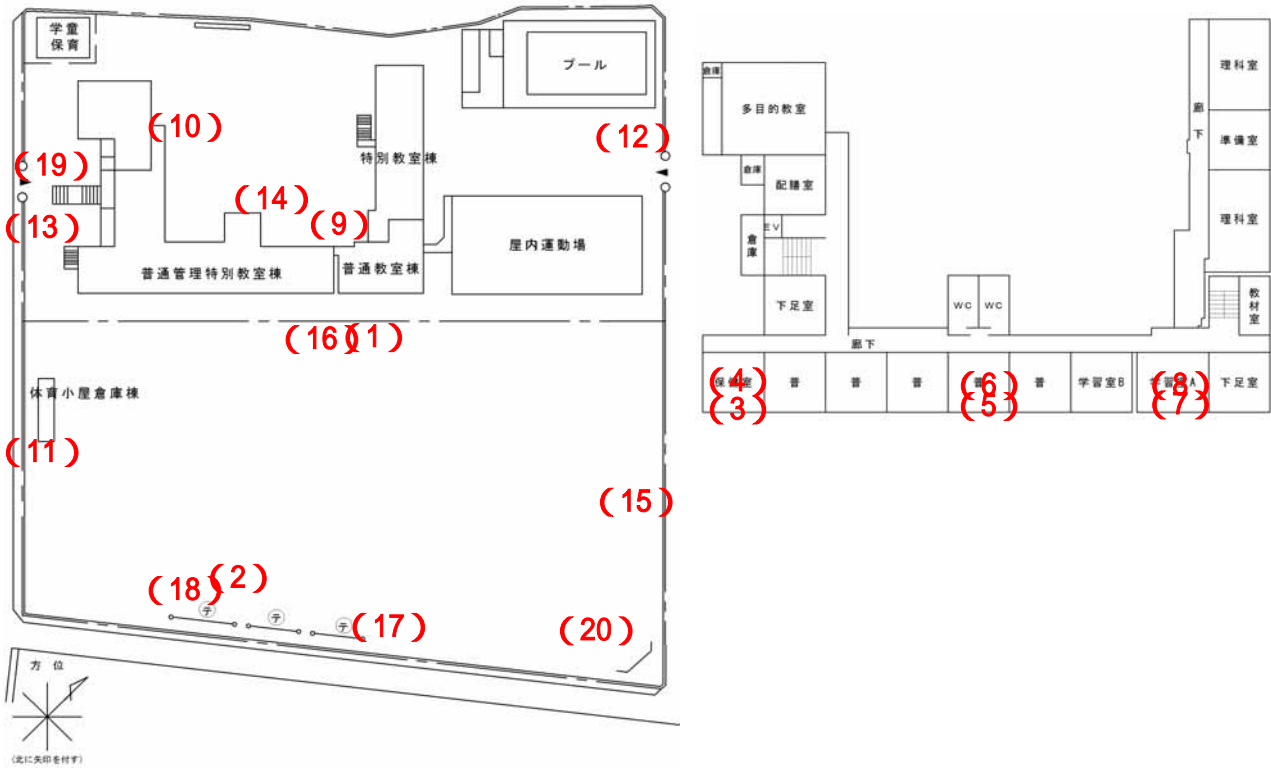

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.13	0.12	0.11
(2) 砂場	0.08	0.08	0.07
(3) 1階保健室内A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階保健室内A 中央	0.08	0.07	0.07
(5) 1階1年3組室内B 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階1年3組室内B 中央	0.07	0.07	0.07
(7) 1階生活科室B内C 窓際	0.07	0.07	0.06
(8) 1階生活科室B内C 中央	0.07	0.06	0.06
(9) 雨樋A 校舎	0.13	0.11	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.15	0.10	0.09
(11) 雨樋C 他棟	0.39	0.12	0.09
(12) 植物A	0.14	0.10	0.09
(13) 植物B	0.09	0.08	0.07
(14) 植物C (立木)	0.15	0.12	0.10
(15) 植物D (立木)	0.10	0.10	0.09
(16) 排水溝A	0.14	0.12	0.11
(17) 排水溝B	0.09	0.09	0.09
(18) 遊具(鉄棒)	0.13	0.12	0.10
(19) 正門前	0.07	0.07	0.05
(20) 校庭 バックネット前	0.14	0.12	0.11