

千間台小学校


測定場所：千間台小学校

住所：千間台西五丁目4番地

測定日時：平成25年2月4日（月曜）

13時41分 ~ 15時52分

天気：曇り

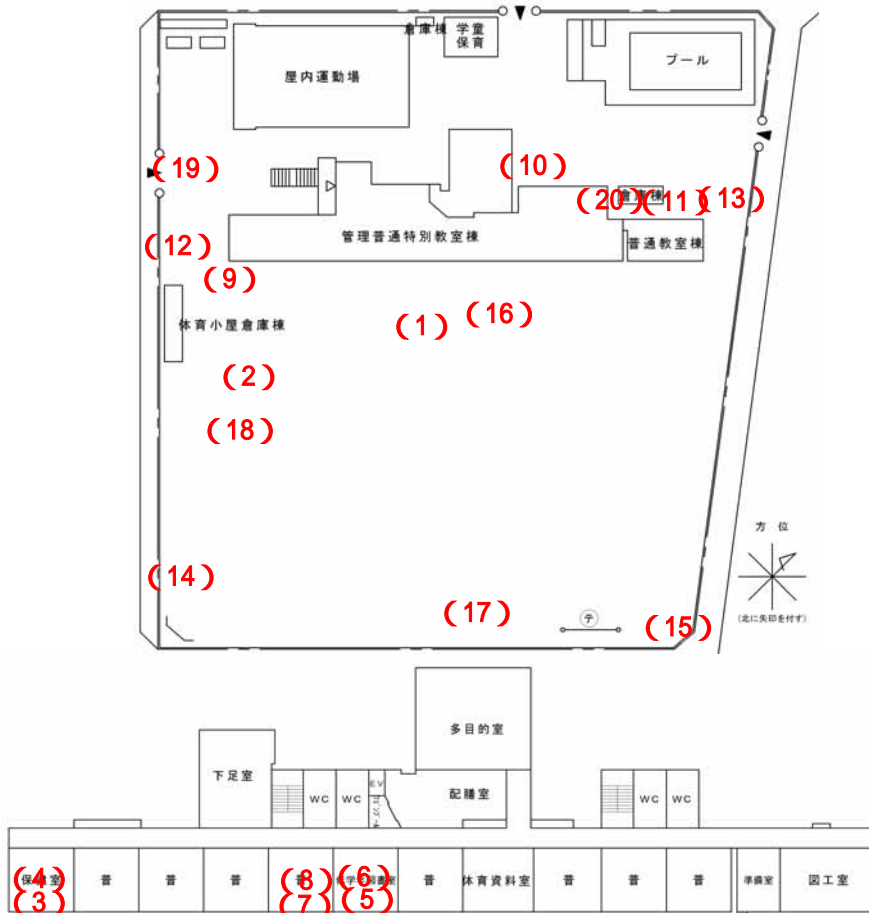

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.09	0.10
(2) 砂場	0.13	0.10	0.10
(3) 1階保健室内A 窓際	0.06	0.07	0.07
(4) 1階保健室内A 中央	0.07	0.07	0.07
(5) 1階第二図書室内B 窓際	0.08	0.07	0.07
(6) 1階第二図書室内B 中央	0.08	0.08	0.07
(7) 1階6年4組室内C 窓際	0.07	0.08	0.08
(8) 1階6年4組室内C 中央	0.06	0.07	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.07	0.08	0.07
(10) 雨樋B 校舎	0.10	0.10	0.08
(11) 雨樋C 他棟	0.11	0.09	0.09
(12) 植物A	0.06	0.06	0.06
(13) 植物B	0.11	0.11	0.10
(14) 植物C (立木)	0.08	0.09	0.09
(15) 植物D (立木)	0.12	0.10	0.09
(16) 排水溝A	0.09	0.10	0.09
(17) 排水溝B	0.08	0.10	0.10
(18) 遊具(鉄棒)	0.09	0.09	0.08
(19) 正門前	0.07	0.07	0.07
(20) 倉庫脇コケ類	0.33	0.12	0.09