
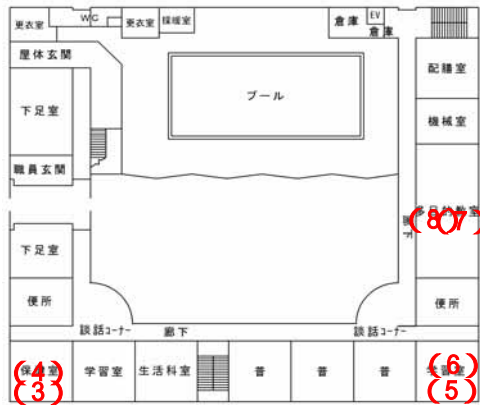


花田小学校

測定場所：花田小学校  
 住所：花田四丁目14番地1  
 測定日時：平成25年1月24日（木曜）  
 13時45分～16時00分  
 天気：晴れ

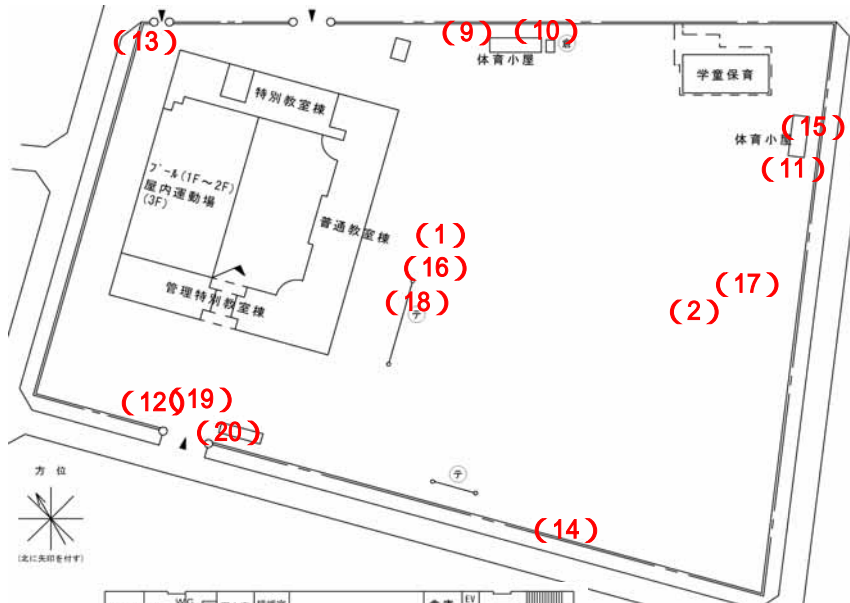

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.16	0.13	0.11
(2) 砂場	0.09	0.09	0.09
(3) 1階保健室内A 窓際	0.08	0.08	0.07
(4) 1階保健室内A 中央	0.08	0.08	0.08
(5) 1階生活科準備室内B 窓際	0.09	0.09	0.09
(6) 1階生活科準備室内B 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階多目的室内C 窓際	0.09	0.08	0.08
(8) 1階多目的室内C 中央	0.09	0.09	0.10
(9) 雨樋A 他棟	0.31	0.10	0.09
(10) 雨樋B 他棟	0.13	0.10	0.10
(11) 雨樋C 他棟	0.13	0.10	0.10
(12) 植物A	0.07	0.09	0.08
(13) 植物B	0.10	0.09	0.09
(14) 植物C (立木)	0.10	0.09	0.09
(15) 植物D (立木)	0.11	0.09	0.10
(16) 排水溝A	0.09	0.10	0.09
(17) 排水溝B	0.11	0.12	0.11
(18) 遊具(鉄棒)	0.12	0.12	0.11
(19) 正門前	0.08	0.08	0.08
(20) 花壇前土溜り	0.23	0.12	0.10