


測定場所：くすのき荘  
 住 所：大杉655  
 測定日時：平成25年1月21日(月) 10:30~11:30  
 測定者：高齢介護課  
 天 気：晴れ

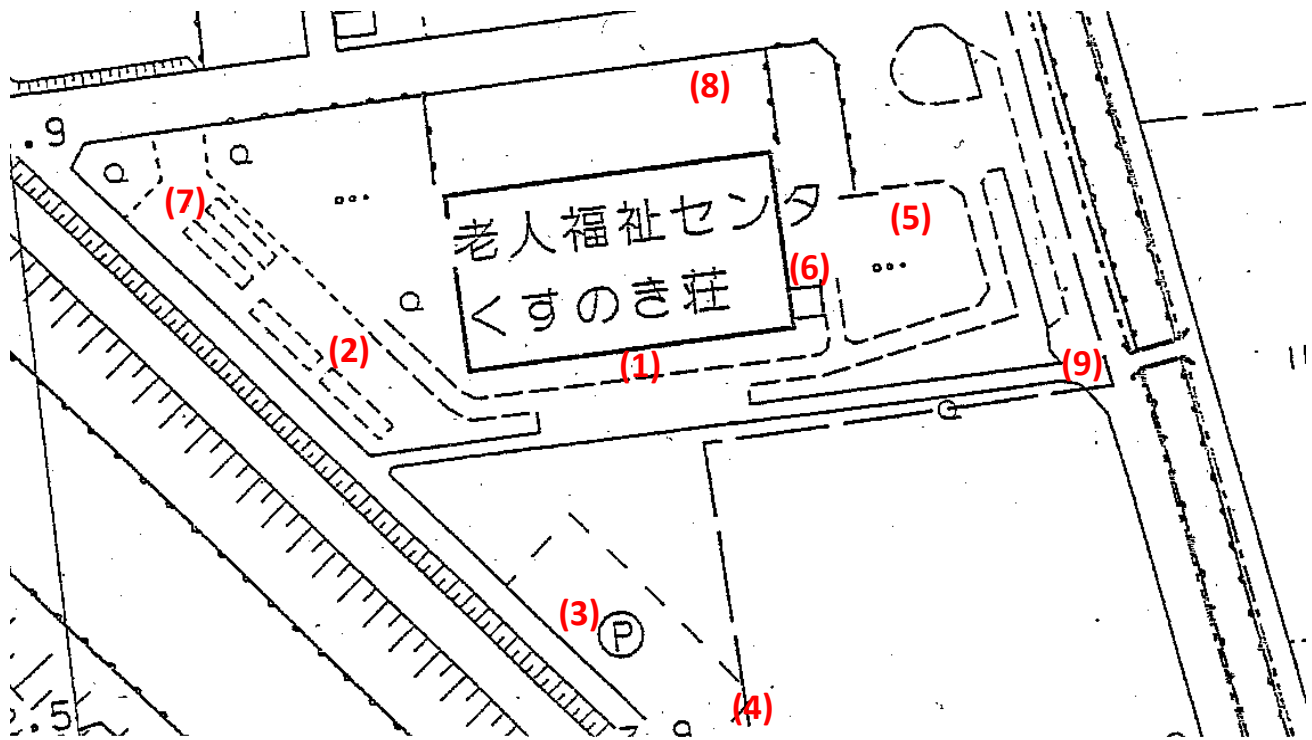

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 出入口	0.07	0.07	0.06
(2) スロープ	0.07	0.08	0.07
(3) 駐車場	0.08	0.09	0.08
(4) 植物A	0.10	0.07	0.09
(5) 植物B	0.09	0.08	0.08
(6) 植物C	0.10	0.12	0.10
(7) 排水溝A	0.07	0.08	0.06
(8) 排水溝B	0.08	0.06	0.05
(9) 排水溝C	0.15	0.11	0.08