

川柳学童保育室(071)

測定場所：川柳学童保育室


住所：川柳町1-471-1

測定日時：平成 26 年 2 月 20 日（木曜）

14 時 41 分 ~ 14 時 53 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

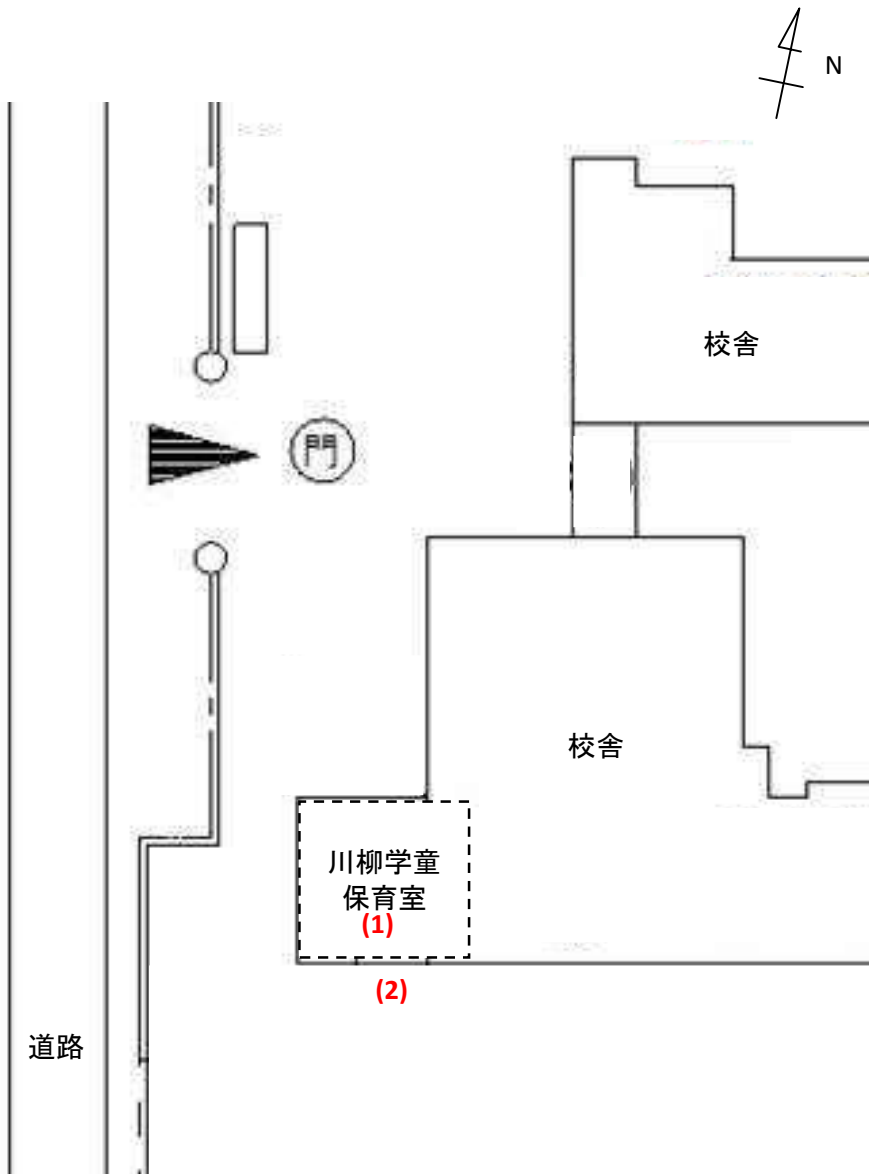

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.09	0.10	0.09
(2) 玄関	0.08	0.08	0.08