

新方学童保育室(074)


測定場所：新方学童保育室

住所：北川崎178

測定日時：平成26年2月18日（火曜）
14時48分～15時0分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

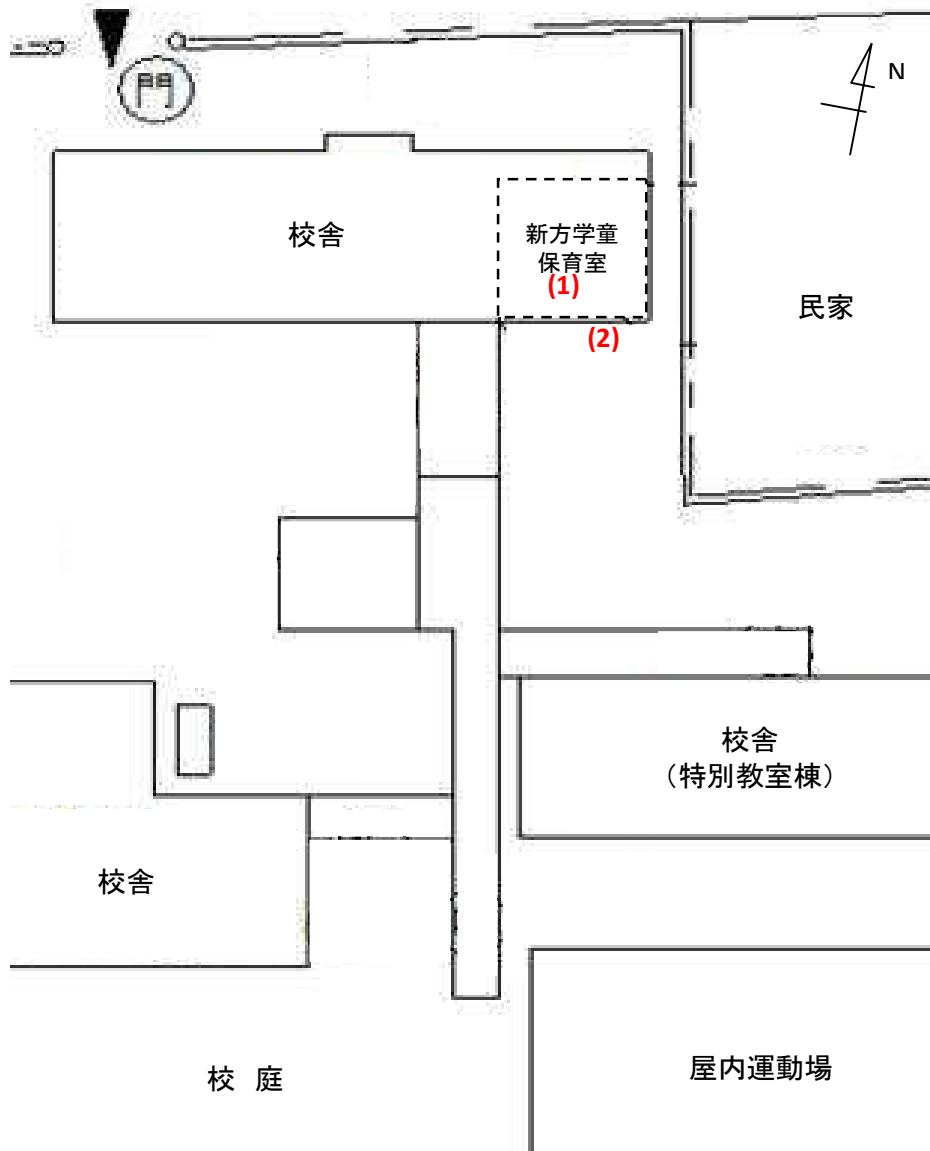

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.08	0.07	0.08
(2) 玄関	0.08	0.07	0.07