

大相模学童保育室(075)

測定場所：大相模学童保育室


住所：大成町2-1

測定日時：平成26年2月20日（木曜）

13時28分～13時46分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

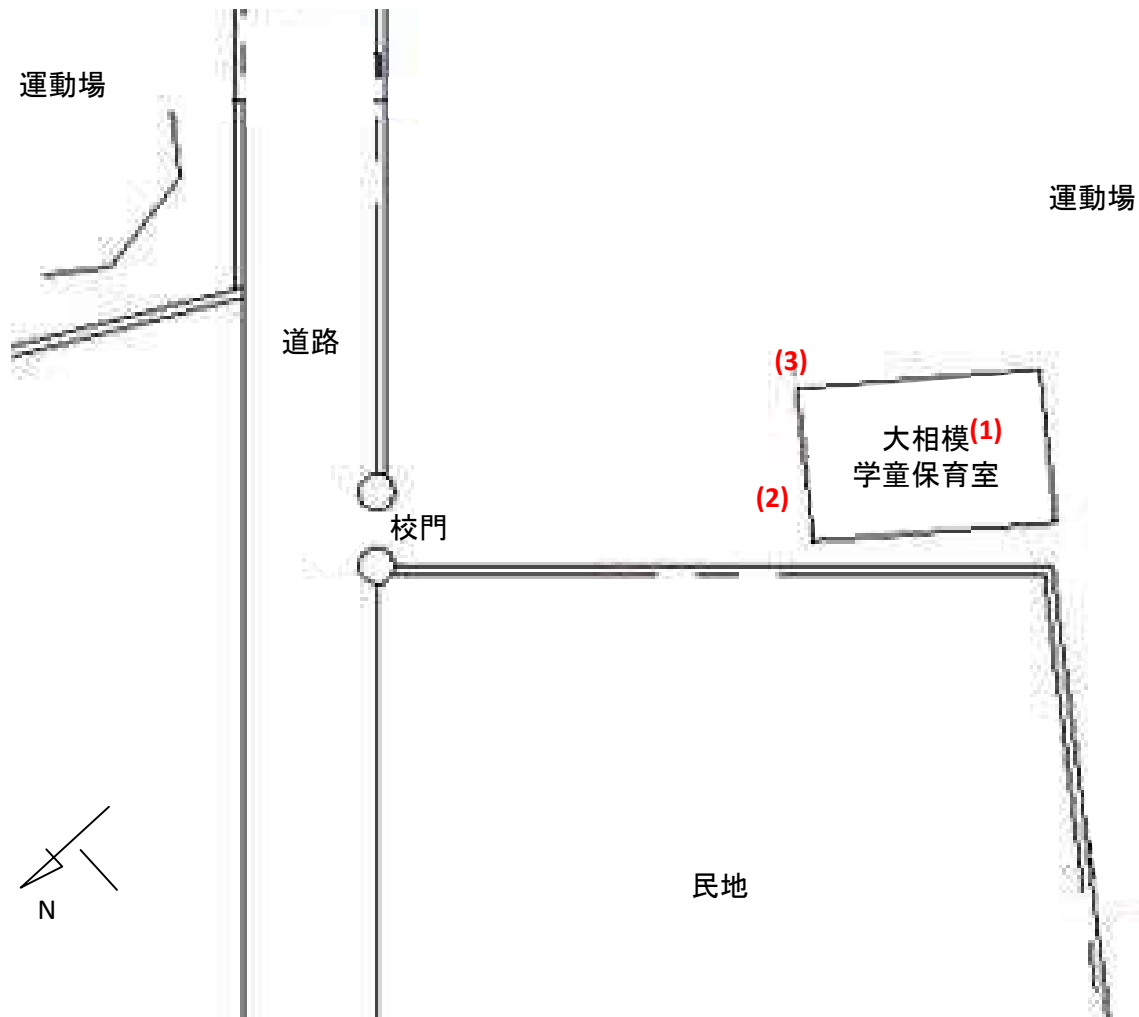

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 保育室 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| (2) 玄関 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| (3) 雨樋 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |